



JACIARA GOVERNO MUNICIPAL

TRABALHO COM PRAZER

LEI Nº 873/02, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2002

Autoriza o Poder Executivo Municipal a assumir a responsabilidade pelo pagamento dos ativos da Sanemat para o Estado de Mato Grosso pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nas condições estabelecidas no Decreto Estadual nº 1802, de 05 de novembro de 1997, na Lei Estadual nº 7359, de 13 de dezembro de 2000 e no Decreto Estadual nº 2461, de 30 de março de 2001.

VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA, Prefeito do Município de Jaciara, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica este Município autorizado a efetuar o pagamento para o Estado de Mato Grosso do débito que possui junto à Companhia de Saneamento de Mato Grosso (SANEMAT), em função da municipalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no território do Município, através da Lei Municipal nº 684, de 08 de setembro de 1997, bem como todos os direitos e obrigações que lhes são inerentes.



JACIARA GOVERNO MUNICIPAL

TRABALHO COM PRAZER

Parágrafo único – Faz parte integrante deste Projeto de Lei, o anexo I, dos itens 001 à 146, do levantamento físico do patrimônio do DAE/JAC, efetuada pela SANEMAT e ainda, avaliação deste patrimônio pela empresa Barcellos – engenharia legal. avaliação de imóveis, da folha 001 à 64.

Art. 2º - Para os fins do disposto no artigo anterior, o Poder Executivo fica autorizado a rescindir o contrato de concessão com a Sanemat- Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, bem como, reconhecer o débito junto à referida empresa, no valor de R\$ - 1.548.542,44 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), devido em função da reversão dos ativos que compõem o sistema municipal de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Art. 3º - O Poder Executivo fica autorizado também a transferir as obrigações assumidas junto à Sanemat ao Estado de Mato Grosso e, por consequência, assumir a dívida correspondente junto ao Estado, observada a concessão de desconto de 60% (Sessenta por cento) do total do débito, nos termos da Lei Estadual nº 7359 de 13 de dezembro de 2000.

Art 4º - O pagamento de que trata o artigo anterior será feito ao Estado de Mato Grosso em 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sobre as quais incidirão correção monetária anual pela variação do IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou em caso de sua extinção, outro índice idôneo, a ser apontado pelo Estado de Mato Grosso e Juros de 6% (seis por cento) ao ano.



JACIARA GOVERNO MUNICIPAL

TRABALHO COM PRAZER

§ 1º - O Executivo Municipal, após assinado o Contrato de que trata este Projeto de Lei, deverá encaminhar Projeto de Lei a esta Casa contemplando na LDO, no Plano Plurianual no Orçamento em vigor e nos consecutivos, a inclusão de programas e dotações orçamentárias para fazer face às parcelas ora assumidas de que trata o *caput* deste artigo.

§ 2º - Em caso de atraso, incidirão juros adicionais de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento), calculados sobre a parcela vencida.

Art. 5º - Para o fiel pagamento dos débitos municipais assumidos em contrato a ser celebrado nos termos desta Lei, poderá o Poder Executivo autorizar o Departamento de Água e Esgoto fazer o encontro de contas destas parcelas com as faturas mensais dos próprios estaduais.

Art 6º - O Poder Executivo poderá ainda promover todo e qualquer ato necessário, desde que com anuência do Poder Legislativo, ao cumprimento dos requisitos exigidos na Lei nº 7359, de 13 de dezembro de 2000 e no Decreto Estadual nº2461, de 30 de março de 2001, para obtenção dos benefícios a que faz jus o Município.

Art 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art 8º - Revogam-se as disposições em contrário.



JACIARA GOVERNO MUNICIPAL

TRABALHO COM PRAZER

.....Continuação da Lei nº 873/02, de 28 de fevereiro de 2002.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2002

VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO: Sanciono a presente Lei, acolhendo as emendas do Poder Legislativo.

VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada de conformidade com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.

CLÁUDIO XIMENES LOPES
Sec. Mun. Adm. Supervisão e Planejamento



JACIARA GOVERNO MUNICIPAL

TRABALHO COM PRAZER

Q
A

PROJETO DE LEI Nº 04/02 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002



EMENTA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a assumir a responsabilidade pelo pagamento dos ativos da Sanemat para o Estado de Mato Grosso pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nas condições estabelecidas no Decreto Estadual nº 1802, de 05 de novembro de 1997, na Lei Estadual nº 7359, de 13 de dezembro de 2000 e no Decreto Estadual nº 2461, de 30 de março de 2001.



JACIARA GOVERNO MUNICIPAL

TRABALHO COM PRAZER

03
A

PROJETO DE LEI Nº 04/02, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:**

Tem o presente a finalidade especial de encaminhar a este Soberano Parlamento, para apreciação e aprovação dos nobres Vereadores o Projeto de Lei nº 04/2002, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a transferência para o Estado de Mato Grosso, dos créditos, direitos e obrigações, que possui junto à Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT).

CONSIDERANDO que com a extinção da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (Sanemat), O Município de Jaciara, através da Lei Municipal nº 684, de 08 de setembro de 1997, instituiu a criação do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DAE-JAC), e em consequência, assumiu a responsabilidade pelo abastecimento dos serviços de água e esgoto sanitário do Município e desde então iniciou-se um processo de avaliação do Patrimônio daquela empresa estatal, ora extinta.

CONSIDERANDO que após inúmeras reuniões e várias discussões chegou-se ao valor de avaliação cujo montante alcança a importância de R\$ 1.548.542,44 (hum milhão quinhentos e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), valor este devido em função da reversão ao Estado de Mato Grosso dos ativos que compõem o Departamento Municipal de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário.

CONSIDERANDO que deve ser observado pelos nobres Edis, que do montante do débito acima referido o Poder



JACIARA GOVERNO MUNICIPAL

TRABALHO COM PRAZER

Executivo Municipal fará jus ao desconto de 60% (sessenta por cento), conforme preconiza a Lei Estadual nº 7359, de 13 de dezembro de 2000, cuja concessão deste incentivo dependerá da assinatura do Termo de Rescisão do Contrato de Concessão e Confissão de Dívida, que deve ser firmado até o dia 28 de fevereiro de 2002, devendo o Município arcar com o percentual de 40% (quarenta por cento) que será dividido em 360 parcelas iguais e sucessivas.

CONSIDERANDO que os termos constantes do incluso Projeto, por si próprios, justificam, plenamente, a sua aprovação, resta a este Executivo Municipal, em exercendo as suas atribuições constitucionais, via da presente mensagem, encaminhá-lo a essa Casa de Leis, para que possam, Vossas Excelências, após as necessárias apreciações, transformá-lo em Lei, em **REGIME DE URGÊNCIA**, de conformidade com o artigo 55 da Constituição Municipal, com convocações de **SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS**, nos termos do **REGIMENTO INTERNO** dessa Câmara de Vereadores.

Reiterando protestos de estima, consideração e apreço, extensivos a seus Pares, subscreve mui


VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MAX JOEL RUSSI
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE JACIARA



JACIARA GOVERNO MUNICIPAL

TRABALHO COM PRAZER

05
A

PROJETO DE LEI Nº 04/02, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002

Autoriza o Poder Executivo Municipal a assumir a responsabilidade pelo pagamento dos ativos da Sanemat para o Estado de Mato Grosso pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nas condições estabelecidas no Decreto Estadual nº 1802, de 05 de novembro de 1997, na Lei Estadual nº 7359, de 13 de dezembro de 2000 e no Decreto Estadual nº 2461, de 30 de março de 2001.

VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA, Prefeito do

Município de Jaciara, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica este Município autorizado a efetuar o pagamento para o Estado de Mato Grosso do débito que possui junto à Companhia de Saneamento de Mato Grosso (SANEMAT), em função da municipalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no território do Município, através da Lei Municipal nº 684, de 08 de setembro de 1997, bem como todos os direitos e obrigações que lhes são inerentes.



JACIARA GOVERNO MUNICIPAL

TRABALHO COM PRAZER

06

Art. 2º - Para os fins do disposto no artigo anterior, o Poder Executivo fica autorizado a rescindir o contrato de concessão com a Sanemat- Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, bem como, reconhecer o débito junto à referida empresa, no valor de R\$ - 1.548.542,44 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), devido em função da reversão dos ativos que compõem o sistema municipal de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Art. 3º - O Poder Executivo fica autorizado também a transferir as obrigações assumidas junto à Sanemat ao Estado de Mato Grosso e, por consequência, assumir a dívida correspondente junto ao Estado, observada a concessão de desconto de 60% (Sessenta por cento) do total do débito, nos termos da Lei Estadual nº 7359 de 13 de dezembro de 2000.

Art 4º - O pagamento de que trata o artigo anterior será feito ao Estado de Mato Grosso em 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sobre as quais incidirão correção monetária anual pela variação do IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou em caso de sua extinção, outro índice idôneo, a ser apontado pelo Estado de Mato Grosso e Juros de 6% (seis por cento) ao ano.

Parágrafo único - Em caso de atraso, incidirão juros adicionais de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento), calculados sobre a parcela vencida.

Art. 5º - O Poder Executivo poderá autorizar o Estado a condicionar a entrega dos recursos derivados da repartição das receitas tributárias ao pagamento dos débitos municipais assumidos em contrato a ser celebrado nos termos desta Lei.



JACIARA GOVERNO MUNICIPAL

TRABALHO COM PRAZER

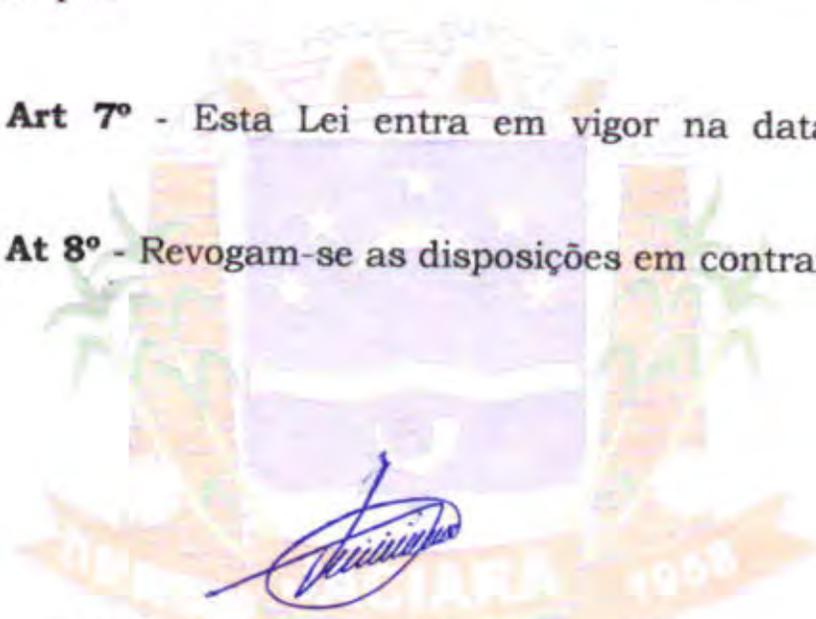
01
D

...Continuação do Projeto de Lei 04/02 de 26 de Fevereiro de 2002

Art 6º - O Poder Executivo poderá ainda promover todo e qualquer ato necessário ao cumprimento dos requisitos exigidos na Lei nº 7359, de 13 de dezembro de 2000 e no Decreto Estadual nº2461, de 30 de março de 2001, para obtenção dos benefícios a que faz jus o Município.

Art 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

At 8º - Revogam-se as disposições em contrário.



VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

OP
A

**CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
ESTADO DE MATO GROSSO**

Projeto de Lei nº 04/02

Protocolo Geral nº 4867
Processo nº 843

ENCAMINHADO para o Parecer

COmissão _____

Recebido
Data ____/____/2002

PRESIDENTE DA COMISSÃO

**CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
ESTADO DE MATO GROSSO**

Projeto de Lei nº 04/02

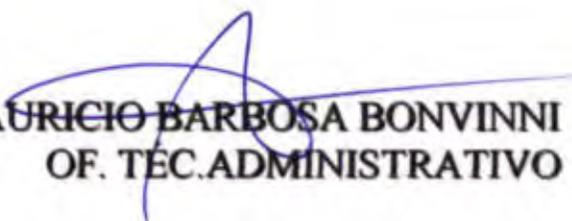
Lido a mensagem ao referido Projeto

Sessão Ordinária

Protocolo Geral nº 4867

Processo nº 843

SALA DAS SESSÕES
JACIARA-MT, 27 / Primeiro /2002


LUIZ MAURICIO BARBOSA BONVINNI
OF. TEC. ADMINISTRATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO ¹⁰ CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Parecer em conjunto conforme autorização dada pelo art. 231 do RI desta Casa de Leis, e em detrimento ao art. 232 do mesmo Regimento Interno em virtude do Projeto em tramitação ser de Regime de Urgência e sendo protocolado nesta data e a sua aprovação ser obrigatória na data posterior ao do protocolo, causando grande prejuízo a sua não apreciação e votação por parte do Poder Legislativo ao Projeto de Lei n.º.-004/2002 de autoria do Poder Executivo.

RELATÓRIO

I - Exposição da matéria em exame

É submetido às Comissões, para fins de parecer, o Projeto de Lei n.º 004/2002, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento para o Estado de Mato Grosso do débito que possui junto à Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT), em razão do encerramento da concessão outorgada pelo Município de Jaciara com a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso em 18 de fevereiro de 1972, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no território do Município, culminando na reversão ao Estado de Mato Grosso dos ativos que compõem o Departamento de Água e Esgoto de Jaciara criado através da Lei Municipal n.º 684 de 08 de setembro de 1997, para gerir esses serviços. Pagamento este que de acordo com o **TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA**, firmada entre o Município de Jaciara e a SANEMAT em data de 31 de janeiro de 2002 foi originada pelo levantamento do patrimônio físico do DAE/JAC, pela SANEMAT descrita no anexo I itens 001 à 146, fazendo parte integrante do Projeto em análise e da avaliação deste patrimônio efetuada por empresa contratada pelo Estado de Mato Grosso, **BARCELLOS – ENGENHARIA LEGAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS**, constantes das folhas 01 à 64, no montante de R\$



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

1.448.542,44 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalizando o montante de R\$ 1.548.542,44 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme art. 2º do Projeto de Lei n.º 004/2002 em estudo, proveniente de 01 (um) caminhão com equipamento de perfuração de poços artesianos e 01 (um) caminhão FORD cargo de carroceria de carga seca cedidos em comodato pela SANEMAT à Secretaria Estadual de Agricultura e Assuntos Fundiários que serão repassados por esta Secretaria diretamente ao Município de Jaciara, não constante na relação do patrimônio especificado do DAE/JAC.

Deve-se salientar que, conforme relatório levantado pelo DAE/JAC foi constatado débitos referente ao consumo de água por estabelecimentos de propriedade do Estado de Mato Grosso, tais como: escolas estaduais, CODEMAT, Batalhão da Polícia Militar, Delegacia de Polícia, INDEA, CIRETRAN, EMPAER, CODEAGRI e CONAB, no valor total de R\$ 113.007,16 (cento e treze mil e sete reais e dezesseis centavos), ficando inicialmente acordado entre o Sr. Prefeito Municipal e o Diretor Técnico da SANEMAT, Sr. Maurício de Sant'ana Barros, que este montante seria abatido no valor integral do débito do Município de Jaciara, após o desconto do percentual previsto em Lei, com a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso; mas no estudo do referido Projeto, foi descartada tal possibilidade por parte da empresa liquidante na pessoa da Sra. Maria Luisa Muzzi C. Cuiabano. Uma vez que o Projeto em questão a ser votado por este Legislativo é fruto de minuta encaminhada pelo Estado de Mato Grosso, onde o Município de Jaciara não poderia fazer alteração alguma, mas no intuito de resguardar o Patrimônio Público Municipal, sugerimos ao Prefeito Municipal que antes de assinar qualquer forma de contrato que comprometa o Município, encaminhe termo de confissão de dívida e parcelamento deste débito do Estado para com a municipalidade nos mesmos termos aplicados para esta.

O presente Projeto de Lei contempla ainda, o parcelamento desta dívida em 360 meses com abatimento de 60% (sessenta por cento), de acordo com plano III, do art. 3º, da Lei Estadual n.º 7359 de 13 de dezembro de 2000, alterada pela Lei Estadual n.º 7535 de 06 de novembro de 2001, e conforme ainda, Decreto n.º 2461 de 30 de março de 2001, que regulamenta a aplicação da Lei em epígrafe.

É o relatório.




ESTADO DE MATO GROSSO 13
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

II - Conclusão do Relator

Face ao acima exposto, só podemos concluir pela constitucionalidade e legalidade da matéria, estando a estas vinculadas as emendas em anexo. No mais, é a mesma regimental e obedece a técnica legislativa, após se enquadrar às emendas.

Após estudos quanto ao mérito, dado ao exposto, somos pela aprovação do mérito, considerando ainda que a matéria é oportuna e conveniente.

São as conclusões.


Vereadora Samantha Alcântara Santos
Relatora

SALA DAS COMISSÕES
Jaciara, 27 de fevereiro de 2002.



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

III - DECISÃO DAS COMISSÕES

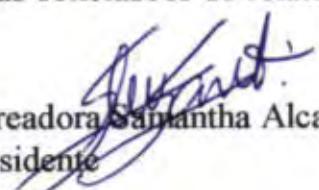
As Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e Administração Pública reunidas nesta data, após estudos do relatório da nobre Edil que o subscreveu, passam à votação.

Pela ordem:

VOTOS

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Pelas conclusões do relator


Vereadora Samantha Alcantara Santos
Presidente

Pelas conclusões do relator


Vereador Rivaldo Nunes Monteiro
membro

com as conclusões



Vereador Sergio Stralotto
membro



ESTADO DE MATO GROSSO 9
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA


Comissão de Administração Pública


Vereador Rodrigo Francisco
Presidente


Vereadora Samantha Alcantara Santos
membro

Vereador Luiz Carlos da Silva
Secretário

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade


Vereador Luiz G. Pivetta
Presidente


Vereador Almiro Pinto de Oliveira
Membro


Vereador Francisco Martins Pereira
membro

SALA DAS COMISSÕES
Jaciara, 27 de fevereiro de 2002.




ESTADO DE MATO GROSSO CP
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PARECER DAS COMISSÕES

De acordo com o art. 107, § 1º, do Regimento Interno, as Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e Administração Pública em reunião de 27 de fevereiro de 2002, opinaram em unanimidade pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, bem como emitindo PARECER FAVORÁVEL, à matéria do Projeto de Lei n.º 004/2002, bem como às emendas em anexo.

Estiveram presentes os senhores vereadores abaixo assinados:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação


Vereadora Samantha Alcantara Santos
Presidente


Vereador Ronaldo Nunes Monteiro
membro


Vereador Sergio Stralio
membro



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

10
A

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Com as conclusões

Vereador Luiz G. Pivetta
Presidente

De acordo

Vereador Almiro Pinto de Oliveira
Membro

Com as conclusões

Vereador Francisco Martins Pereira
Membro

Comissão de Administração Pública

Com as conclusões

Vereador Rodrigo Francisco
Presidente




ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Com as conclusões


Vereadora Samantha Alcantara Santos
membro

com as conclusões


Vereador Luiz Carlos da Silva
Membro

SALA DAS COMISSÕES
Jaciara, 27 de fevereiro de 2002.



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

CP
A

EMENDAS

1- EMENDA ADITIVA

Adiciona parágrafo único ao art. 1º do Projeto de Lei n.º 004/2002, com a seguinte redação:

“art. 1º -

Parágrafo único – Faz parte integrante deste Projeto de Lei, o anexo I, dos itens 001 à 146, do levantamento físico do patrimônio do DAE/JAC, efetuada pela SANEMAT e ainda, avaliação deste patrimônio pela empresa Barcellos – engenharia legal. avaliação de imóveis, da folha 01 à 64.”

2 - EMENDA ADITIVA

Adiciona parágrafo 1º ao artigo 4º do Projeto de Lei n.º 004/2002, renumerando o parágrafo único para segundo, com a seguinte redação:

“Art. 4º -

§ 1º - O Executivo Municipal, após assinado o Contrato de que trata este Projeto de Lei, deverá encaminhar Projeto de Lei a esta Casa contemplando na LDO, no Plano Plurianual no Orçamento em vigor e nos consecutivos, a inclusão de programas e dotações orçamentárias para fazer face às parcelas ora assumidas de que trata o *caput* deste artigo.”

3 - EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitui texto integral do art. 5º do Projeto de Lei n.º 004/2002, ficando o mesmo com a seguinte redação:



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

“Art. 5º - Para o fiel pagamento dos débitos municipais assumidos em contrato a ser celebrado nos termos desta Lei, poderá o Poder Executivo Municipal autorizar o Departamento de Água e Esgoto fazer o encontro de contas destas parcelas com as faturas mensais dos próprios estaduais”

4 - EMENDA ADITIVA

Adiciona texto ao art. 6º do Projeto de Lei n.º 004/2002, ficando o mesmo com a seguinte redação:

“Art. 6º - O Poder Executivo poderá ainda promover todo e qualquer ato necessário, desde que com anuência do Poder Legislativo, ao cumprimento dos requisitos exigidos na Lei n.º 7359, de 13 de dezembro de 2000 e no Decreto Estadual n.º 2461, de 30 de março de 2001, para obtenção dos benefícios a que faz jus o Município.”

AUTORES

Comissão de Constituição, Justiça e Redação


Vereadora Samantha Alcantara Santos
Presidente


Vereador Rafaelo Nunes Monteiro
membro




ESTADO DE MATO GROSSO

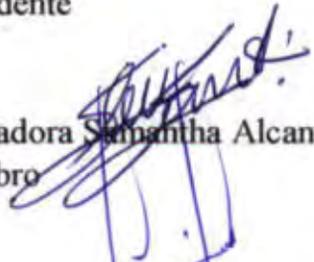
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA


Vereador Sergio Stralio
membro

20
/


Comissão de Administração Pública



Vereador Rodrigo Francisco
Presidente


Vereadora Samantha Alcantara Santos
membro

Vereador Luiz Carlos da Silva
Secretário

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade


Vereador Luiz G. Pivetta
Presidente


Vereador Almiro Pinto de Oliveira
Membro


Vereador Francisco Martins Pereira
membro

**CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
ESTADO DE MATO GROSSO**

21
A

**REDAÇÃO
FINAL**

21
A

PROJETO DE LEI Nº 04/02, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002

Autoriza o Poder Executivo Municipal a assumir a responsabilidade pelo pagamento dos ativos da Sanemat para o Estado de Mato Grosso pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nas condições estabelecidas no Decreto Estadual nº 1802, de 05 de novembro de 1997, na Lei Estadual nº 7359, de 13 de dezembro de 2000 e no Decreto Estadual nº 2461, de 30 de março de 2001.

VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA, Prefeito do Município de Jaciara, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica este Município autorizado a efetuar o pagamento para o Estado de Mato Grosso do débito que possui junto à Companhia de Saneamento de Mato Grosso (SANEMAT), em função da municipalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no território do Município, através da Lei Municipal nº 684, de 08 de setembro de 1997, bem como todos os direitos e obrigações que lhes são inerentes.



Parágrafo único - Faz parte integrante deste Projeto de Lei, o anexo I, dos itens 001 à 146, do levantamento físico do patrimônio do DAE/JAC, efetuada pela SANEMAT e ainda, avaliação deste patrimônio pela empresa Barcellos – engenharia legal. avaliação de imóveis, da folha 01 à 64.

Art. 2º - Para os fins do disposto no artigo anterior, o Poder Executivo fica autorizado a rescindir o contrato de concessão com a Sanemat- Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, bem como, reconhecer o débito junto à referida empresa, no valor de R\$ - 1.548.542,44 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), devido em função da reversão dos ativos que compõem o sistema municipal de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Art. 3º - O Poder Executivo fica autorizado também a transferir as obrigações assumidas junto à Sanemat ao Estado de Mato Grosso e, por consequência, assumir a dívida correspondente junto ao Estado, observada a concessão de desconto de 60% (Sessenta por cento) do total do débito, nos termos da Lei Estadual nº 7359 de 13 de dezembro de 2000.

Art 4º - O pagamento de que trata o artigo anterior será feito ao Estado de Mato Grosso em 360 (trezentos e sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sobre as quais incidirão correção monetária anual pela variação do IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou em caso de sua extinção, outro índice idôneo, a ser apontado pelo Estado de Mato Grosso e Juros de 6% (seis por cento) ao ano.

§ 1º - O Executivo Municipal, após assinado o Contrato de que trata este Projeto de Lei, deverá encaminhar Projeto de Lei a esta Casa contemplando na LDO, no Plano Plurianual no Orçamento em vigor e nos consecutivos, a inclusão de programas e dotações orçamentárias para fazer face às parcelas ora assumidas de que trata o *caput* deste artigo.

§ 2º - Em caso de atraso, incidirão juros adicionais de 0,5% (meio por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento), calculados sobre a parcela vencida.

Art. 5º - Para o fiel pagamento dos débitos municipais assumidos em contrato a ser celebrado nos termos desta Lei, poderá o Poder Executivo Municipal autorizar o Departamento de Água e Esgoto fazer o encontro de contas destas parcelas com as faturas mensais dos próprios estaduais

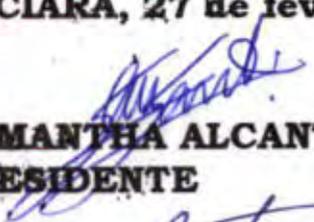
Art 6º - O Poder Executivo poderá ainda promover todo e qualquer ato necessário, desde que com anuência do Poder Legislativo, ao cumprimento dos requisitos exigidos na Lei nº 7359, de 13 de dezembro de 2000 e no Decreto Estadual nº2461, de 30 de março de 2001, para obtenção dos benefícios a que faz jus o Município.

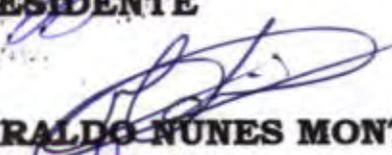
Art 7º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.


At 8º - Revogam-se as disposições em contrario.

**DE ACORDO:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.**

JACIARA, 27 de fevereiro de 2002.


**SAMANTHA ALCANTARA SANTOS
PRESIDENTE**


**RURALDO NUNES MONTEIRO
MEMBRO**


**SÉRGIO STRALIOTTO
MEMBRO**



21
A

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA ESTADO DE MATO GROSSO


Protocolo Geral Nº 4867
Processo Nº 843

Projeto discutido, votado e aprovado
Sessão Ordinária
Dia 27/fev/2002

REGIMENTO INTERNO ARTIGO 23. INCISO XXIV

Assinar autógrafa dos Projetos destinados a Sanção e promulgação.


Ver. Max Joel Russi
PRESIDENTE


Ver. Ruradio Nunes Monteiro
1º VICE-PRESIDENTE


Verª. Santana Alcântara Santos
2ª VICE-PRESIDENTE


Ver. Ivan de Almeida Silva
1º SECRETÁRIO

Ver. Luiz Gonzaga Pivetta
2º SECRETÁRIO



Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso

CGC 03.470.358/0001-76
Av. Jurumirim, 3245
CEP 78050-300
PABX: (065)653-1444 / 653-1100

Insc. Est.: 13.009.043-3
Bairro Carumbá
Cuiabá - MT
Fax: (065)653-1776



ANEXO I
JACIARA - MT

ITENS	BEM DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) VENDA
1	Aparelho de ar condicionado - 7.500 BTU, marca Springer	225,00
2	Mesa madeira 3 gavetas, estrutura de madeira, dimensões 1,25 x 0,75 m x 0,78 m de altura	68,00
3	Cadeira de palhinha, giratória, com estrutura de aço, e pés de rodízios	14,00
4	Aquivo de aço 4 gav.marca Metalsul, dimensões 0,45x0,70x1,34m altura	70,00
5	Aparelho de ar condicionado 10.000 BTU, marca Springer	268,00
6	Máquina escrever elétrica, modelo Tekne 4, marca Olivetti, série 6676265	96,00
7	Cadeira fixa de palhinha com estrutura de aço	9,00
8	Cadeira fixa de palhinha com estrutura de aço	9,00
9	Mesa madeira com estrutura de madeira, p/ datilografia dimensões 0,61 x 0,45 x 0,68 m de altura	80,00
10	Poltrona estofada, giratória, na cor cinza, c/ descanso p/ braço, c/ rodízios	84,00
11	Armário de madeira c/ 2 divisões abertas e 2 fechadas, dimensões 0,92 x 0,43 m x 1,87 m de altura	65,00
12	Máquina de escrever elétrica, modelo Tekne 3, marca Olivetti, série 771829	96,00
13	Cadeira fixa de palhinha, com estrutura de aço	9,00
14	Mesa de madeira revestida em formica, com estrutura de aço, com suporte para o teclado, dimensões 1,55 x 0,70 x 0,74 m de altura	68,00
15	Mesa de madeira, com 3 gavetas, estrutura de aço	27,00
16	Armário de aço, com 3 portas, sendo 02 portas de vidro	26,00
17	Mesa de madeira com 2 gavetas, com estut. de aço, dimensões 1,10 x 0,60 x 0,69 m de altura	70,00
18	Prateleira de madeira com 3 divisões	85,00
19	Mesa em formica, com estrutura em madeira maciça, com 1 gaveta	24,00
20	Veículo Ford, F 4000, ano 96 na cor branca, tipo carroceria 94 HP, placa JYA 6452 chassi LA7GGJ31579	8.500,00
21	Veículo VW, Pick-up kombi, carroceria, ano 90, placa JYA 6542, chassi LP021038	4.000,00
22	Motocicleta, Honda, tipo cargo, na cor branca, modelo CG 125, chassi 9C2JAOIMR20478, placa JYB 9260	800,00
23	Motocicleta, Honda, tipo today, na cor vermelha, modelo CG 125, chassi LR548663, placa JYA 6979	800,00
24	Veículo Ford, F 4000, ano 85, na cor branca, acoplado com retroescavadeira modelo 85 furgão, chassi LA7GFMO3705, placa JYB 6191	16.400,00
25	Adutora de água bruta em ferro fundido, diâmetro 200 mm, classe 20 com anteparo de proteção, com 1.155 m	57.063,00
26	Valvula de retenção ferro fundido diâmetro 200 mm	12,00
27	Valvula de retenção ferro fundido diâmetro 200 mm	12,00
28	Registro em ferro fundido, diâmetro 200 mm	17,00
29	Registro chato, com flange e volante, diâmetro 200 mm	17,00
30	Registro em ferro fundido, diâmetro 200 mm	17,00
31	Tubo em PVC, PBA diâmetro 60 mm c/ 56.892 m	695.912,00
32	2 registro chato com volante, diâmetro 60 mm	11,00
33	2 registro ferro fundido com volante, diâmetro 160 mm	31,00



Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso

CGC 03.470.358/0001-76
Av. Jurumirim, 3245
CEP 78050-300
PABX: (065)653-1444 / 653-1100

Insc. Est.: 13.009.043-3
Bairro Canumbá
Cuiabá - MT
Fax: (065)653-1776



ANEXO I
JACIARA - MT

ITENS	BEM DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) VENDA
34	Registro, chato com flage e volante, diâmetro 150 mm	16,00
35	3.430 m de tubo em PVC rígido PBA (azul), vinilifer, diâmetro 150 mm	67.112,00
36	640 m de tubo em PVC, PBA (marron), diâmetro 200 mm	9.978,00
37	860 m de tubo em PVC, PBA (marron), diâmetro 140 mm	9.475,00
38	5.973 m de tubo em PVC, rígido com PBA, diâmetro 110 mm	43.878,00
39	4 registro chato, com flange, diâmetro 100 mm	40,00
40	5.355 m de tubo em CA, diâmetro 50 mm	26.835,00
41	518 m de tubo em CA, diâmetro 100 mm	3.567,00
42	3 registro chato, com flange e volante, diâmetro 50 mm	15,00
43	2.400 m de tubo em PVC, PBA, diâmetro 50 mm	20.360,00
44	2 registro em ferro fundido com volante, diâmetro 75 mm	12,00
45	1.111 m de tubo em ferro fundido PB, diâmetro 200 mm	49.078,00
46	Cadeira fixa de madeira, com estrutura de madeira	14,00
47	Mesa de madeira com 3 gavetas, estrutura de aço, dimensões 1,40 x 0,70 x 0,74 m de altura	68,00
48	Geladeira elétrica, marca Consul, modelo 23A, série 11449491	140,00
49	Cadeira fixa de madeira	14,00
50	Cadeira fixa de palhinha, com estrutura de aço	4,00
51	Água nessler, marca Polilab, modelo AN1000, série 480	650,00
52	Turbidímetro, marca Micronal, modelo B250	1.150,00
53	Cadeira de madeira fixa, com estrutura de madeira	14,00
54	Mesa de madeira (aglomerado), 3 gavetas, estrutura de aço, dimensões 1,20 x 0,60 x 0,74 m de altura	10,00
55	Cadeira fixa, estofada, cor preta, estrutura em aço	3,00
56	Ventilador de mesa, marca Britânea, modelo B30L, com 3 rotações	20,00
57	Comparador colorimétrico para PH, marca Polilab	75,00
58	Quadro de comando elétrico trifásico, automático / manual, com partida tipo compensadora, potência 150 CV, tensão 220 V, com cabo de alimentação Pirelli, tipo sintenax, bitola 3 x 3/0 (54 metros)	9.352,00
59	Transformador elétrico trifásico, marca Trafo com potência de 112,5 KVA, alta tensão 13,8 KV, baixa tensão 380/220 V, instalado em instaleiro	1.948,00
60	Motor elétrico trifásico, marca WEG, potência 15 CV, 380/220 V e 38/22 A, 60 Hz, modelo 132 M 188, 3.500 RPM	1.420,00
61	Bomba marca Haupt, modelo E 40, OP 80118856	990,00
62	Cone de fibra de vidro, para decantação de fluor, c/ estrutura fixa de ferro galvanizado e tampa, diâmetro do cone 0,77 m x 1,10 m de altura	340,00
63	Bomba de eixo horizontal, marca KSB, modelo Etanom 65/200, vazão : 114,5 M³/h, HMT: 55,64 m.c.a, 3500 RPM, OP: 337798	1.104,00
64	Extintor de incêndio, gás carb.(CO2), 10 KG, marca Chamatex, vistoria 02/96	432,00
65	Quadro de comando elétrico trifásico, potência de 50 CV, manual / automático, partida tipo compensadora, tensão 220 V, com cabos de cobre, marca Pirelli, tipo sintenax, 3 x 25 mm², 30 m	2.100,00
66	Comparador colorimétrico de cloro, marca Polilab	5,00



ANEXO I
JACIARA - MT

ITENS	BEM DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) VENDA
67	Barragem para regularização de nível de água, de concreto armado, em formato de "L", com as seguintes dimensões, base do "L" 48,90 m, altura 23,20 m, altura da barragem 5,70 m, espessura da barragem 0,60 m; dimensões do vertedouro 28,70 x 0,60 x 1,70 m de altura	39.105,00
68	Conjunto moto bomba, de eixo horizontal, marca KSB, modelo WKL 125/3, vazão 251 m³/h, HMT; 141 m.c.a, ano fab. 1979, OP; 446457, 1750 RPM; com motor elétrico trifásico, marca WEG, modelo 280 SM 0193, potência 150 CV, 60Hz, 1785 RPM, 380/220 V, 360/208 A	2.220,00
69	Padrão de energia elétrica trifásico, em alta tensão com proteção em alvenaria, chave blindada, para potência de 150 KVA	123,00
70	Abrigo para Quadro de Comando e Casa de Bombas, construído em alvenaria, dimensões de 6,85 m de comprimento, 3,60 m de largura e 2,50 m de altura, cobertura de telha Eternit comum, piso rustico, banheiro, elementos vazados nas paredes e porta em duas folhas de metalão	270,00
71	Vedação padrão Sanemat (cerca), em arame farpado, fixados em poste de concreto, dimensões: frente 87 m, fundos 87 m, lateral direita 98 m, lateral esquerda 98 m, com um portão duplo de tubo galvanizado de tela	2.690,00
72	Terreno irregular localizado a Rua Iracema, esquina com Rua Jurucê, onde funciona a Sede do DAE / Jaciara	4.500,00
73	ETA padrão Sabesp de 20 litros/segundos, construída em concreto armado, inclusive com dispositivo de descarga e drenagem, caixa de contato para desinfecção e concreto estrutural armado	44.405,00
74	Casa de química, construída em alvenaria, com cobertura de telha Eternit canaleta 90, piso de cerâmica vermelha nas dimensões 13 x 6,50 x 2,60 m de altura, subdividida em sala de laboratório, sala de sulfato/cal, sala de cloro, sala dos misturadores e depósitos, com janelas de metalão, tipo vasculante e portas de madeira almofadada	10.051,00
75	Quadro de comando d bomba dosadora, 220V pot. 3/4 CV Nº 82166	440,00
76	Prédio da gerencia, construído em alvenaria, com cobertura de telha Eternit canaleta 90, laje, piso paviflex, portas e janelas de ferro e vidro, área total construída 110,53 m², e 3,00 m de altura	13.147,00
77	Casa de recalque, construída em alvenaria, com cobertura de telha Eternit simples, dimensões 3,55 x 6,00 x 3,5 m de altura, piso de cimento queimado, banheiro, janela de vidro/metalão de 1,0 m x 1,0 m, elementos vazados porta de madeira	3.041,00
78	Reservatório apoiado, construído em concreto armado, formato quadrado, capacidade de reservação 240.000 Litros, nas dimensões: 7,50 x 7,50 x 4,50 m de altura, parede estrutural de 18 centímetros, escada de acesso em ferro de construção nas dimensões 0,40 m x 4,50 m de altura	33.383,00
79	Quadro de comando elétrico trifásico, manual/automático, potência de 40 CV, tipo compensadora, tensão de 220 V. Cabo de cobre para alimentação do motor, bitola 3X1/0 AWG, isolamento 1000 V, com 150 m, e cabo de cobre para eletrodo, tipo cintenax, isolamento 1000 V, bitola 2,5 mm² com 300 metros	2.341,00
80	Poço tubular profundo, denominado PT - 01, profundidade 250 m, N.E. = 118,80 m, N.D. = 125 m, vazão: 53 m³/h, diâmetro de perfuração: de 0 à 37,59 m de 10", e 37,59 à 250 metros de 8". Revestimento: tubos Mannesmam DIN 2.440 de 8", (200mm) de 0 à 37,59 metros	19.750,00



ANEXO I
JACIARA - MT

ITENS	BEM DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) VENDA
81	Poço tubular profundo, denominado PT - 03, profundidade 501 m, N.E. = 12,30 m, N.D. = 44,00 m, vazão: 76 m³/h, diâmetro de perfuração: de 0 à 101 m de 16", e 101,50 à 250 metros de 8", e 250 m à 501 m de diâmetro de 6". Revestimento: tubos ferro DIN 2.440 de 12"	82.415,00
82	Transformador elétrico trifásico, marca Trafo, potência 112,5 CV, alta tensão 13,8 KV, baixa tensão 220 V	1.940,00
83	Vedação padrão Sanemat (cerca), em arame liso (12 fios de arame liso), fixados em postes de concreto, nas seguintes dimensões: frente 22,40 m, fundos 22,30 m, lateral direita 37,80 m e esquerda 37,80 m	2.634,00
84	Poço tubular profundo, denominado PT - 02, profundidade 518 m, N.E. = 29 m, N.D. = 98 m, vazão: 93,17 m³/h, diâmetro de perfuração: de 0 à 30 m de 10", e 30 à 280 metros de 8", e 280 à 518 m de 6". Revestimento: tubos Mannesman DIN 2.440 de 8", de + 0,5 à 30 m	40.922,00
85	Vedação padrão Sanemat (cerca), em tela galvanizada, malha quadrangular, fixadas em poste de concreto com um portão duplo	2.634,00
86	Reservatório elevado, em concreto armado, formato circular, localizado na Avenida Marajá s/nº, com sistema de iluminação / sinalização noturna e pára-raios, capacidade de reservação 100.000 litros	35.713,00
87	Motor elétrico trifásico, para misturador de eixo vertical, marca WEG, potência de 0,75 CV, modelo 80.681	210,00
88	Motor elétrico trifásico, para misturador de eixo vertical, marca WEG, potência de 0,5 CV, modelo 710.282	190,00
89	Motor elétrico trifásico, para misturador de eixo vertical, marca WEG, potência de 0,75 CV, modelo 080.681	210,00
90	Motor elétrico trifásico, para misturador de eixo vertical, marca WEG, potência de 0,5 CV, modelo 710.282	190,00
91	Quadro de comando elétrico trifásico, manual/automático, potência de 15 CV, tipo compensadora, tensão de 220 V. Cabo de cobre para alimentação do motor, bitola 3X16mm², isolamento 1000 V, com 30 m	1.479,00
92	Vedação frente 42,95 mts c/ 3 portões duplo e 1 portão simples	7.611,00
93	Ligações domiciliares em tubo de PAD diâmetro 3/4", adaptador e cavalete de ferro galvanizado. Quantidade 4.971 Ud,	70.060,00
94	Hidrômetros em geral, instalados, com 4.357 Ud.	91.497,00
95	Área construída em alvenaria, para instalação de valvula de retenção, nas dimensões: 3,50 x 3,20 x 1,90 m de altura, com espessura de 0,15 m	1.456,00
96	Automatização da captação para a ETA, com 3.120 m de fio de telefone Pirelli, tipo FE 160; 21 isoladores de porcelana, para fio de telefone, 21 alças pré-formadas PLP; 42 esticadores de plástico; 21 cintas de ferro galvanizado de diâmetro 400 mm², c/ parafusos, arnela de pressão e porca	98,00
97	Rede de energia elétrica trifásica da Captação até a ETA, em 13,8 KV, com extensão de 828 m de cabo de alumínio, bitólo 2 AWG (3 x 748 m)	1.020,00
98	Poço de sucção, construído de concreto armado, dimesões: 3,40 x 3,80 x 3,40 m de profundidade, espessura 0,20 m	1.360,00
99	Transformador elétrico trifásico, marca Roma, potência 150 KVA, AT: 13,8 KV e BT: 380/220 V	2.400,00



ANEXO I
JACIARA - MT

ITENS	BEM DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) VENDA
100	Pára-raios, tipo franklim (três portas), com poste de madeira de dimensões: 0,12 x 0,12 x 4,00 metros de altura; tubo de ferro galvanizado 6 metros x diâmetro 1", com 3 hastes cooperweld de cobre 25 mm ² x 16 m de comprimento	148,00
101	Prédio de alvenaria coberto com telhas de fibrocimento, 6,30 x 7,40 mts	5.545,00
102	Posto de transformação de energia elétrica em 13,8 KV (380 V), potência de 112,5 KVA	640,00
103	Construção em alvenaria nas dimensões 6,70 x 7,60 mts	6.057,00
104	Conjunto moto-bomba submersa, marca Leão, modelo BHS 502/12, potência de 40 CV, e altura de colocação de 126 m	2.410,00
105	Edutor: 32 barras	3.400,00
106	Transformador elétrico trifásico marca Nativa, com potência de 112,5 KVA, alta tensão 13,8 KV, baixa tensão 380/220 V	1.945,00
107	Abrigo para Quadro de comando elétrico, construído em alvenaria, com dimensões: 0,80 x 2,80 x 2,25 m de altura.	384,00
108	Conjunto moto-bomba submersa, marca Leão, modelo MB 8/800, potência de 100 CV, 3460 RPM, tensão: 220/380 V, Amperagem: 280/162 Amperes	4.400,00
109	Edutor: 16 barras com luvas de ferro galvanizado diâmetro 5" (96 m); Barrilete: curva de 90° diâmetro 5";	5.700,00
110	Quadro de comando elétrico trifásico, tipo partido direta, manual /automático, com contaqtor, Siemens, modelo 3 TF 46, 220 V.	94,00
111	Duas luminárias de ferro galvanizado, diâmetro de 2 1/2 polegadas, tipo pescoço de ganço, com lâmpada mista 150 W/220V	96,00
112	Antiga sala do Quadro de comando elétrico trifásico e tratamento, construído em alvenaria, com dimensões de 1,70 x 5,40 e 2,90 mts.	1.653,00
113	Terreno Frente 22,40mts fundos 22,30m, dir: 37,80m esq. 37,80 mts	2.800,00
114	Edutor, barrilete: fornecido pelo DAE/Jaciara.	120,00
115	Quadro de comando elétrico trifásico, manual/altomático, potêcia de 125 CV, tipo Compesadora, tipo 220 V,	2.541,00
116	Bomba dosadora marca Filtrágua, modelo GRI 40, série 088.87, 1 pistão, ano de fabricação 02/10/87, vazão 40 litros/horas. Obs: é reserva	300,00
117	Casa atual do Tratamento, dimensões 11,00 x 5,60 x 3,10 m de altura.	7.327,00
118	Posto de transformação de energia elétrica em 13,8 KV (380 V), potência de 112,5 KVA.	1.230,00
119	Rede de energia elétrica trifásica em 13,8 KV, com extensão de 86 metros (3 x 86 = 248 m de cabo de alumínio 2AWG)	369,00
120	Edutor: 12 barras	2.928,00
121	Pára-raios, tipo Flanklim, 3 pontas, com 20 m de altura, e iluminação de emergência	50,00
122	Padrão de energia elétrico trifásica, em baixa tensão 220 V, construído em alvenaria	96,00
123	Terreno localizado na Av. Marajá, Bairro Planalto, medindo frente 43,90 m, fundos: 44,70 m e laterais medindo: 25,60 m e 40,70 m	2.550,00
124	Torre para Rádiocomunicação, formado triangular (0,30 x 0,30 x 0,30 m) de 18 metros de altura.	420,00
125	Antena de Rádiocomunicação, tipo plano terra, 500W Frequência 148 MHZ	160,00
126	Barrilete do conjunto de 15 CV:	764,00
127	Bomba de eixo horizontal, marca Jacuzzi, modelo B15CC2-B, número de fabricação 20, espécie B, 3.535 RPM	1.775,00



Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso

CGC: 03.470.358/0001-76
Av. Jurumirim, 3245
CEP 78050-300
PABX: (065)653-1444 / 653-1100

Insc. Est.: 13.009.043-3
Bairro Carumbá
Cuiabá - MT
Fax: (065)653-1776



ANEXO I
JACIARA - MT

ITENS	BEM DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) VENDA
128	Motor elétrico trifásico, marca WEG, modelo 200L1187, potência 50 CV, 3.560 RPM, 220/380/440 V, 125/72/63 A, 60 HZ	2.425,00
129	Barriletes da pressurizadora de 50 CV	421,00
130	Bomba marca Ita, modelo BEW 125 S. Obs: Bomba reserva	1.775,00
131	Bomba dosadora, marca Filtrágua, modelo GRM 11.250, série 109/94, fabricação 24/11/94, vazão 250 L/h	1.500,00
132	Extintor de incêndio de gás carbônico (CO ₂), marca Chamatex, capacidade 10 Kg, vistoriado em 02/96	70,00
133	Aquivo de aço, com 4 gavetas, dimensões 0,47 x 0,71 x 1,34 m de altura	70,00
134	Mesa de madeira para desenho (prancheta), com cavaletes, dimensões 1,50 x 1,00 m	16,00
135	Estofado em napa, cor amarelo, para 1 lugar	60,00
136	Estofado em napa, cor amarelo, para 1 lugar	60,00
137	Estofado em napa, cor amarelo, para 1 lugar	60,00
138	Aparelho de ar condicionado, marca Brastemp, 10.000 BTU	107,00
139	Mesa revestida em formica, na cor bege, estrutura de aço, dimensões 1,40 x 0,80 x 0,72 m de altura	135,00
140	Comparador colorimétrico para cloro, marca Polilab	75,00
141	Conexões para Captação de Água Bruta	840,00
142	Tubo em PVC (marrom), PBA, diâmetro 160 mm, com 394 m	5.189,00
143	Tubo em PVC, PBA, diâmetro 85 mm, com 120 m	969,00
144	Tubo em PVC, PBA, diâmetro 75 mm, com 290 m	2.125,00
145	Materiais almoxarifado - DAE	6.594,83
146	Cadastro de Consumidores	27.830,00
TOTAL		1.660.932,83

VALDIZETI MARTINS NOGUEIRA

Prefeito Municipal de Jaciara

MAURÍCIO DE SANT'ANA BARROS

Diretor Presidente

RAIMUNDO WILSON NEVES

Diretor Administrativo Financeiro

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.501.0230	
Localização: ATENDIMENTO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Aparelho de ar condicionado 7.500 BTU, marca Springer			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 450,00	Depreciação: 225,00
Custo Depreciado: R\$ 225,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 225,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.419.0922	
Localização: ATENDIMENTO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Mesa madeira 3 gavetas, estrutura de madeira, dimensões 1,25 x 0,75m x 0,78m de altura			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 135,00	Depreciação: 67,00
Custo Depreciado: R\$ 68,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 68,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.406.0617	
Localização: ATENDIMENTO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Cadeira de palhinha, giratória, com estrutura de aço, e pés de rodízios.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 28,00	Depreciação: 14,00
Custo Depreciado: R\$ 14,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 14,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.301.0369	
Localização: ARQUIVO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Arquivo de aço 4 gavetas, marca Metalsul, dimensões 0,45x0,70m x 1,34m de altura			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 140,00	Depreciação: 70,00
Custo Depreciado: R\$ 70,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 70,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.419.0368	
Localização: ARQUIVO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: DESATIVADA	
Descrição/Caracterização: Mesa madeira 2 gavetas estrutura de aço, dimensões 1,10 x 0,60m x 0,74m de altura			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 10 ANOS	Custo de Reprodução: 140,00	Depreciação: 140,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 0,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.301.0235	
Localização: ALMOXARIFADO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: DESATIVADO	
Descrição/Caracterização: Arquivo de aço 2 gavetas, dimensões 2,10 x 1,35 x 2,30m de altura			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 10 ANOS	Custo de Reprodução: 90,00	Depreciação: 90,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 0,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.501.0167	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Aparelho de ar condicionado, 10.000 BTU, marca Springer			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 535,00	Depreciação: 267,00
Custo Depreciado: R\$ 268,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 268,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.504.0151	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Máquina de escrever elétrica, modelo Tekne 4, marca Olivetti, série 6676265			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 8 ANOS	Custo de Reprodução: 480,00	Depreciação: 384,00
Custo Depreciado: R\$ 96,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 96,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.417.1293	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Cadeira fixa de palhinha com estrutura de aço			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 18,00	Depreciação: 9,00
Custo Depreciado: R\$ 9,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 9,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.417.1295	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Cadeira fixa de palhinha com estrutura de aço			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 18,00	Depreciação: 9,00
Custo Depreciado: R\$ 9,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 9,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.419.0660	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Mesa madeira com estrutura de madeira, para datilografia dimensões 0,61x0,45x0,68m de altura			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 160,00	Depreciação: 80,00
Custo Depreciado: R\$ 80,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 80,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.406.0616	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Poltrona estofada, giratória, na cor cinza, com descanso para braço, com rodízios.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 3 ANOS	Custo de Reprodução: 120,00	Depreciação: 36,00
Custo Depreciado: R\$ 84,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 84,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.401.0008	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Armário de madeira com 2 divisões abertas e 2 fechadas, dimensões 0,92 x 0,43m x 1,87m de altura			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 130,00	Depreciação: 65,00
Custo Depreciado: R\$ 65,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 65,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.504.0204	
Localização: C.P.D.	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Máquina de escrever elétrica, modelo Tekne 3, marca Olivetti, série 771829			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 8 ANOS	Custo de Reprodução: 480,00	Depreciação: 384,00
Custo Depreciado: R\$ 96,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 96,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.417.0654	
Localização: C.P.D.	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Cadeira fixa de palhinha, com estrutura de aço			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 18,00	Depreciação: 9,00
Custo Depreciado: R\$ 9,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 9,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.419.0930	
Localização: C.P.D.	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Mesa de madeira revestida em fórmica, com estrutura de aço, com suporte para o teclado, dimensões 1,55 x 0,70 x 0,74m de altura			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 135,00	Depreciação: 67,00
Custo Depreciado: R\$ 68,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 68,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.409.0294	
Localização: C.P.D.	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Mesa de madeira, com 3 gavetas, estrutura de aço.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 8 ANOS	Custo de Reprodução: 135,00	Depreciação: 108,00
Custo Depreciado: R\$ 27,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 27,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.306.0023	
Localização: C.P.D.	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Armário de aço, com 3 portas, sendo 02 portas de vidro.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 8 ANOS	Custo de Reprodução: 130,00	Depreciação: 104,00
Custo Depreciado: R\$ 26,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 26,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.419.0386	
Localização: LABORATÓRIO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Mesa de madeira com 2 gavetas, com estrut. de aço, dimensões 1,10 x 0,60 x 0,69m de altura			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 140,00	Depreciação: 70,00
Custo Depreciado: R\$ 70,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 70,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.401.0007	
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Prateleira de madeira com 3 divisões			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 170,00	Depreciação: 85,00
Custo Depreciado: R\$ 85,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 85,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.419.0018	
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Mesa em fórmica, com estrutura em madeira maciça, com 1 gaveta			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 8 ANOS	Custo de Reprodução: 120,00	Depreciação: 96,00
Custo Depreciado: R\$ 24,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 24,00

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 838.603.0057	
Localização: TRANSPORTE	Classificação: VEÍCULO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Veículo Ford, F 4000, ano 86 na cor branca, carroceria aberta, potência 94 HP, placa JYA 6452 chassi LA7GGJ31579			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 5 anos	Idade Aparente: 13 anos	Custo de Reprodução: R\$ 45.000,00	Depreciação: R\$ 45.000,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 8.500,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 838.604.0212	
Localização: TRANSPORTE	Classificação: VEÍCULO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Veículo VW Pick-up kombi, carroceria, ano 90, placa JYA 6542, chassi LP021038.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: R\$ 5 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 20.000,00	Depreciação: R\$ 20.000,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 4.000,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 838.605.0117	
Localização: TRANSPORTE	Classificação: VEÍCULO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Motocicleta Honda, tipo cargo, na cor branca, modelo CG 125, chassi 9C2JAOIMR20478, placa JYB 9260.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 5 anos	Idade Aparente: 9 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.600,00	Depreciação: R\$ 3.600,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 800,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.605.0095	
Localização: TRANSPORTE	Classificação: VEÍCULO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Motocicleta Honda, tipo Today, na cor vermelha, modelo CG 125, chassi LR548663, placa JYA 6979			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 5 anos	Idade Aparente: 9 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.600,00	Depreciação: R\$ 3.600,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 800,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 838.603.0033	
Localização: TRANSPORTE	Classificação: VEÍCULO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Veículo Ford, F-4000, ano 85, na cor branca, acoplado com retro-escavadeira modelo 85 furgão, chassi LA7GFMO3705, placa JYB 6191.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 5 anos	Idade Aparente: 15 anos	Custo de Reprodução: R\$ 82.000,00	Depreciação: R\$ 82.000,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 16.400,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0589	
Localização: ADUÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Adutora de água bruta em ferro fundido, diâmetro 200mm, classe 20 com anteparo de proteção, com 1.155m.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 18 anos	Custo de Reprodução: R\$ 128.690,00	Depreciação: R\$ 71.627,00
Custo Depreciado: R\$ 57.063,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 57.063,00	

barcellos

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.234.0006
Localização: ADUÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM OPERAÇÃO
Descrição/Caracterização: Válvula de retenção ferro fundido diâmetro 200mm.		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 62,00
		Depreciação: R\$ 50,00
Custo Depreciado: R\$ 12,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 12,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.234.0007
Localização: ADUÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM OPERAÇÃO
Descrição/Caracterização: Válvula de retenção ferro fundido diâmetro 200mm.		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 62,00
		Depreciação: R\$ 50,00
Custo Depreciado: R\$ 12,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 12,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.226.0018
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO
Descrição/Caracterização: Registro em ferro fundido, diâmetro 200mm		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 84,00
		Depreciação: R\$ 67,00
Custo Depreciado: R\$ 17,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 17,00

barcellos

ENGENHARIA - EGAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.226.0019
Localização: ADUÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO
Descrição/Caracterização: Registro chato, com flange e volante, diâmetro 200mm		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 84,00
Custo Depreciado: R\$ 17,00		Depreciação: R\$ 67,00
Fatores:		VALOR AVALIADO: R\$ 17,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.226.0020
Localização: ADUÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO
Descrição/Caracterização: Registro em ferro fundido, diâmetro 200mm		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 84,00
Custo Depreciado: R\$ 17,00		Depreciação: R\$ 67,00
Fatores:		VALOR AVALIADO: R\$ 17,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0035
Localização: ADUÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO
Descrição/Caracterização: Acessórios diversos para instalação de adutora incluídos na avaliação da adutora.		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil:	Idade Aparente:	Custo de Reprodução:
Custo Depreciado:		Depreciação:
Fatores:		VALOR AVALIADO: R\$ 0,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0022	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 56.892m de tubo em PVC, PBA diâmetro 60mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 6 anos	Custo de Reprodução: R\$ 883.532,00	Depreciação: R\$ 187.620,00
Custo Depreciado: R\$ 695.912,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 695.912,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.226.0022	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 2 registros chato com volante, diâmetro 60mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 54,00	Depreciação: R\$ 43,00
Custo Depreciado: R\$ 11,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 11,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.226.0027	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 2 registros ferro fundido com volante, diâmetro 160 mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 152,00	Depreciação: R\$ 121,00
Custo Depreciado: R\$ 31,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 31,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.226.0024	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Registro, chato com flange e volante, diâmetro 150mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 76,00	Depreciação: R\$ 60,00
Custo Depreciado: R\$ 16,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 16,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0592	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 3.430m de tubo em PVC rígido PBA (azul) vinilifer, diâmetro 150mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 14 anos	Custo de Reprodução: R\$ 122.862,00	Depreciação: R\$ 55.750,00
Custo Depreciado: R\$ 67.112,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 67.112,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0037	
Localização: SUB-ADUTORA	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 640m de tubo em PVC, PBA (marron) diâmetro 200mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 23 anos	Custo de Reprodução: R\$ 30.046,00	Depreciação: R\$ 20.108,00
Custo Depreciado: R\$ 9.978,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 9.978,00	

barcellos

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0038	
Localização: SUB-ADUTORA	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 860m de tubo em PVC, PBA (marron), diâmetro 140mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 23 anos	Custo de Reprodução: R\$ 28.569,00	Depreciação: R\$ 19.049,00
Custo Depreciado: R\$ 9.475,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 9.475,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0044	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 5.973m de tubo em PVC, rígido com PBA, diâmetro 110mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 23 anos	Custo de Reprodução: R\$ 132.301,00	Depreciação: R\$ 88.423,00
Custo Depreciado: R\$ 43.878,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 43.878,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.226.0021	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 4 registros chato, com flange, diâmetro 100mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 192,00	Depreciação: R\$ 152,00
Custo Depreciado: R\$ 40,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 40,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0040	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 5.355m de tubo em CA, diâmetro 50mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 23 anos	Custo de Reprodução: R\$ 80.914,00	Depreciação: R\$ 54.079,00
Custo Depreciado: R\$ 26.835,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 26.835,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0042	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 518m de tubo em CA, diâmetro 100mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 23 anos	Custo de Reprodução: R\$ 10.753,00	Depreciação: R\$ 7.186,00
Custo Depreciado: R\$ 3.567,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 3.567,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.226.0023	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 3 registros chatos, com flange e volante, diâmetro 50mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 71,00	Depreciação: R\$ 56,00
Custo Depreciado: R\$ 15,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 15,00	

barcellos

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0043	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 2.400m de tubo em PVC, PBA, diâmetro 50mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 14 anos	Custo de Reprodução: R\$ 37.272,00	Depreciação: R\$ 16.912,00
Custo Depreciado: R\$ 20.360,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 20.360,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.226.0025	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 2 registros em ferro fundido com volante, diâmetro 75mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 62,00	Depreciação: R\$ 50,00
Custo Depreciado: R\$ 12,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 12,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 832.201.0034	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 1.111m de tubo em ferro fundido PB, diâmetro 200mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 123.787,00	Depreciação: R\$ 74.709,00
Custo Depreciado: R\$ 49.078,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 49.078,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.417.1666	
Localização: ATENDIMENTO/DAE	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Cadeira fixa de madeira, com estrutura de madeira			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 27,00	Depreciação: 13,00
Custo Depreciado: R\$ 14,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 14,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.419.0974	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Mesa de madeira com 3 gavetas, estrutura de aço, dimensões: 1,40 x 0,70 x 0,74m de altura			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 5 ANOS	Custo de Reprodução: 135,00	Depreciação: 67,00
Custo Depreciado: R\$ 68,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 68,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 846.907.0168	
Localização: COPA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Geladeira elétrica, marca Consul, modelo 23A, série 11449491			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 05 ANOS	Custo de Reprodução: 280,00	Depreciação: 140,00
Custo Depreciado: R\$ 140,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 140,00	

barcellos

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.417.1668	
Localização: C.P.D.	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Cadeira fixa de madeira			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 05 ANOS	Custo de Reprodução: 27,00	Depreciação: 13,00
Custo Depreciado: R\$ 14,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 14,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.407.0006	
Localização: C.P.D.	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Cadeira fixa de palhinha, com estrutura de aço			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 08 ANOS	Custo de Reprodução: 18,00	Depreciação: 14,00
Custo Depreciado: R\$ 4,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 4,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.409.0705	
Localização: C.P.D.	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: DESATIVADO	
Descrição/Caracterização: Mesa de madeira (aglomerado) estrutura de aço, com 6 gavetas, dimensões 1,60 x 0,76 x 0,74m de altura.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 10 ANOS	Custo de Reprodução: 180,00	Depreciação: 180,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 0,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 842.704.0034	
Localização: LABORATÓRIO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Água Nessler, marca Polilab, modelo AN1000, série 480.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 1.300,00	Depreciação: R\$ 650,00
Custo Depreciado: R\$ 650,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 650,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 842.728.0016	
Localização: LABORATÓRIO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Turbidímetro, marca Micronal, modelo B250			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 2.300,00	Depreciação: R\$ 1.150,00
Custo Depreciado: R\$ 1.150,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.150,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.419.1667	
Localização: LABORATÓRIO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Cadeira de madeira fixa, com estrutura de madeira			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 05 ANOS	Custo de Reprodução: 27,00	Depreciação: 13,00
Custo Depreciado: R\$ 14,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 14,00

barcellos

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.419.0357
Localização: LABORATÓRIO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: DESATIVADA

Descrição/Caracterização:
Mesa de madeira (aglomerado) 3 gavetas, estrutura de aço, dimensões 1,20 x 0,60 x 0,74m de altura.

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 10 ANOS	Custo de Reprodução: 135,00	Depreciação: 135,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 10,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.417.0302
Localização: LABORATÓRIO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:
Cadeira fixa, estofada, cor preta, estrutura em aço.

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 10 ANOS	Custo de Reprodução: 32,00	Depreciação: 32,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 3,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.518.0138
Localização: QUÍMICA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:
Ventilador de mesa, marca Britânia, modelo B30L, com 3 rotações.

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10ANOS	Idade Aparente: 05 ANOS	Custo de Reprodução: 40,00	Depreciação: 20,00
Custo Depreciado: R\$ 20,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 20,00	

barcellos[®]

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.506.0338
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: DESATIVADA
Descrição/Caracterização: Máquina de calcular elétrica, marca Olímpia, modelo CPD 585, série 2429924		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 10 ANOS	Custo de Reprodução: 400,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00		Depreciação: 400,00
Fatores:		VALOR AVALIADO: R\$ 0,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.506.0180
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: DESATIVADA
Descrição/Caracterização: Máquina de calcular elétrica, marca Dismac.		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 10 ANOS	Custo de Reprodução: 400,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00		Depreciação: 400,00
Fatores:		VALOR AVALIADO: R\$ 0,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 842.748.0228
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO
Descrição/Caracterização: Comparador colorimétrico para pH, marca Polilab		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 150,00
Custo Depreciado: R\$ 75,00		Depreciação: R\$ 75,00
Fatores:		VALOR AVALIADO: R\$ 75,00

barcellos

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.222.0572	
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Quadro de comando elétrico trifásico, automático/manual, com partida tipo compensadora, potência 150CV, tensão 220V, com cabo de alimentação Pirelli, tipo sintenax, bitola 3 x 3/0 (54 metros).			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 18.704,00	Depreciação: R\$ 9.352,00
Custo Depreciado: R\$ 9.352,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 9.352,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 834.201.0229	
Localização: PÁTIO / DAE	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Transformador elétrico trifásico, marca Trafo com potência de 112,5 KVA, alta tensão 13,8 kV, baixa tensão 380/220V, instalado em estaleiro.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.896,00	Depreciação: R\$ 1.948,00
Custo Depreciado: R\$ 1.948,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.948,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.221.0617	
Localização: ETA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Motor elétrico trifásico, marca WEG, potência 15 CV, 380/220V e 38/22 A , 60Hz, modelo 132 M 188, 3.500 RPM.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 2.480,00	Depreciação: R\$ 1.420,00
Custo Depreciado: R\$ 1.420,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.420,00	

barcellos

ENGENHARIA FISCAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.203.1094
Localização: ETA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO
Descrição/Caracterização: Bomba marca Haupt, modelo E 40, OP 80118856		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 1.980,00
Custo Depreciado: R\$ 990,00		Depreciação: R\$ 990,00
Fatores:		VALOR AVALIADO: R\$ 990,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 842.709.0266
Localização: PT-02	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO
Descrição/Caracterização: Cone de fibra de vidro, para decantação de fluor, com estrutura fixa de ferro galvanizado e tampa, diâmetro do cone 0,77m x 1,10m de altura. Em estado regular.		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 680,00
Custo Depreciado: R\$ 340,00		Depreciação: R\$ 340,00
Fatores:		VALOR AVALIADO: R\$ 340,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.203.1528
Localização: PRESSURIZADOR	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO
Descrição/Caracterização: Bomba de eixo horizontal, marca KSB, modelo Etanorm 65/200, vazão 114.5 m³/h, HMT: 55.64 m.c.a., 3.500 RPM, OP: 337798, 50 CV		
AVALIAÇÃO		
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 2.208,00
Custo Depreciado: R\$ 1.104,00		Depreciação: 1.104,00
Fatores:		VALOR AVALIADO: R\$ 1.104,00

barcellos[®]

ENGENHARIA LEGAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.203.2686
Localização: PT - 02	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: DEVOLVIDO À SANEMAT
Descrição/Caracterização: Bomba, marca Leão, modelo ES-84-6, potência 45 CV, vazão: 50,83 m³/h, HMT: 135/75 m.c.a , 220/380V, 126/72 A . Em péssimo estado.		

AVALIAÇÃO

Vida Útil:	Idade Aparente:	Custo de Reprodução:	Depreciação:
Custo Depreciado: R\$	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 0,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.221.0478
Localização: PRESSURIZADOR	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: DEVOLVIDO À SANEMAT
Descrição/Caracterização: Motor elétrico trifásico, marca WEG, pot. 15 CV, modelo 132 M 128, 3535 RPM, 220/380V, 38/22 A		

AVALIAÇÃO

Vida Útil:	Idade Aparente:	Custo de Reprodução:	Depreciação:
Custo Depreciado: R\$	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 0,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 845.101.0259
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO
Descrição/Caracterização: Extintor de incêndio, gás carbônico (CO₂), 10kg, marca Chamatex, vistoria 02/96		

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 1 ano	Custo de Reprodução: R\$ 480,00	Depreciação: R\$ 48,00
Custo Depreciado: R\$ 432,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 432,00	

barcellos

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.222.1035
Localização: PRESSURIZADOR	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO
Descrição/Caracterização: Quadro de comando elétrico trifásico, potência 50CV, manual/automático, partida tipo compensadora, tensão 220V, com cabos de cobre marca Pirelli, tipo sintenax, 3 x 25mm ² , 30m		

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 4.200,00	Depreciação: R\$ 2.100,00
Custo Depreciado: R\$ 2.100,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.100,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 842.748.0952
Localização: PT - 02	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM PÉSSIMO ESTADO
Descrição/Caracterização: Comparador colorimétrico de cloro, marca Polilab.		

AVALIAÇÃO

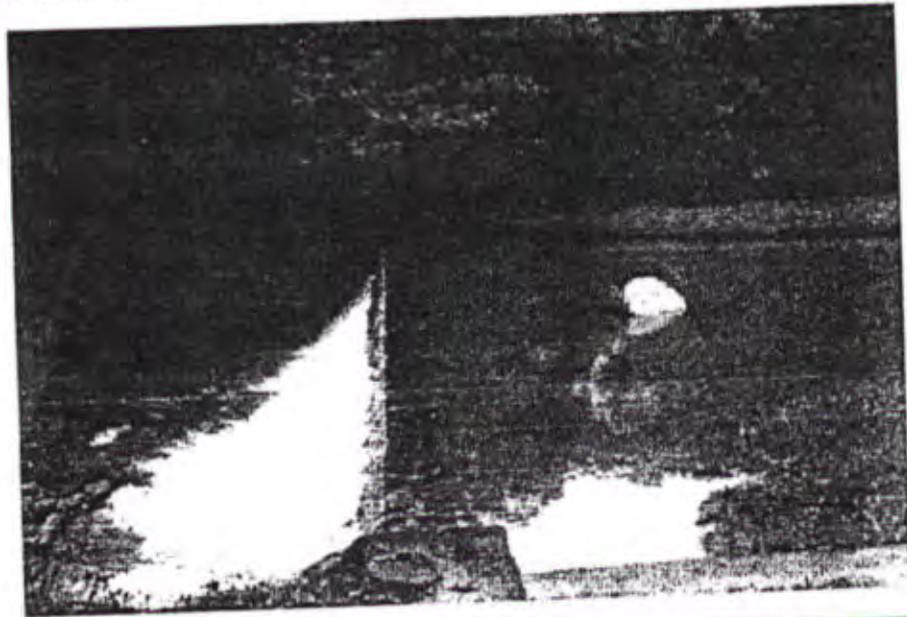
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 150,00	Depreciação: R\$ 150,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 5,00	

barcellos^{OF}

ENGENHARIA | LEGAL | AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.115.0001
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM OPERAÇÃO

Descrição/Caracterização:
Barragem para regularização de nível de água, de concreto armado, em formato de L, com as seguintes dimensões: base do L 48,90m, altura 23,20m, altura da barragem 5,70m, espessura da barragem 0,60m, dimensões do vertedouro 28,70 x 0,60 x 1,70m de altura.

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 98.632,00	Depreciação: R\$ 59.527,00
Custo Depreciado: R\$ 39.105,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 39.105,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.203.0254
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO

Descrição/Caracterização:
Conjunto moto bomba, de eixo horizontal, marca KSB, modelo WKL 125/3, vazão 251 m³/h, HMT: 141 m.c.a, ano fab. 1979, OP: 446457, 1750 RPM, com motor elétrico trifásico, marca WEG, modelo 280 SM 0193, potência 150 CV, 60Hz, 1785 RPM, 380/220V 360/208 A.

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 22.200,00	Depreciação: R\$ 22.200,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.220,00	

barcellos[®]

ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 848.258.0031
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO
Descrição/Caracterização: Padrão de energia elétrica trifásico, em alta tensão com proteção em alvenaria, chave blindada, para potência de 150 KVA.		

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 1.230,00	Depreciação: R\$ 1.230,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 123,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.116.0105
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO
Descrição/Caracterização: Abrigo para quadro de comando e casa de bombas, construído em alvenaria, dimensões de 6,85m de comprimento, 3,60m de largura e 2,50m de altura, cobertura de telha Eternit comum, piso rústico, banheiro, elementos vazados nas paredes e porta em duas folhas de metalon.		

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 450,00	Depreciação: R\$ 180,00
Custo Depreciado: R\$ 270,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 270,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.119.0013
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO
Descrição/Caracterização: Vedação padrão Sanemat (cerca) em arame farpado, fixados em poste de concreto, dimensões: frente 87m, fundos 87m, lateral direita 98m, lateral esquerda 98m, com um portão duplo de tubo galvanizado de tela.		

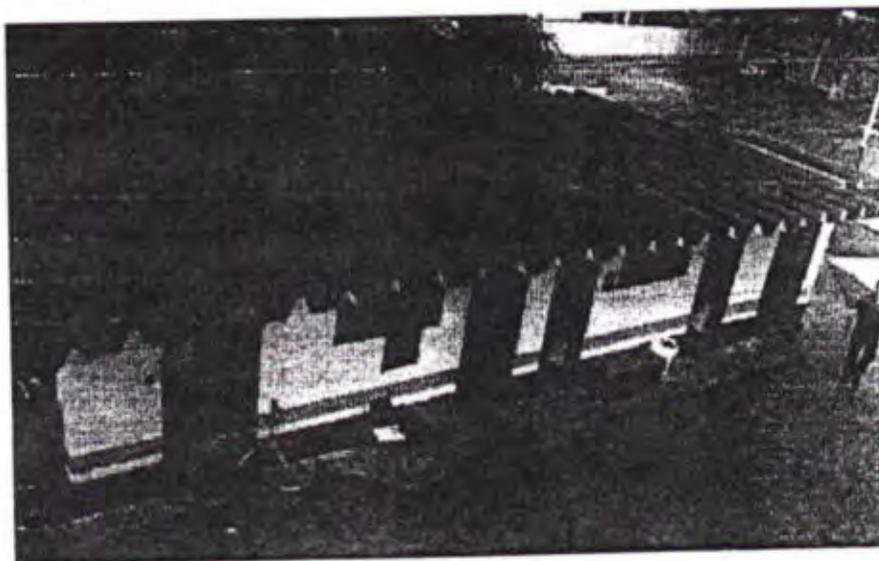
AVALIAÇÃO

Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 13.450,00	Depreciação: R\$ 10.760,00
Custo Depreciado: R\$ 2.690,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.690,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.116.0165
Localização: TRATAMENTO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM OPERAÇÃO

Descrição/Caracterização:

Casa de química, construída em alvenaria, com cobertura de telha eternit canaleta 90, piso de cerâmica vermelha nas dimensões 13,00 m x 6,50 m, subdividida em sala de laboratório, sala de sulfato/cal, sala de cloro, sala dos misturadores e depósitos, com janelas de metalon, tipo basculante e portas de madeira almofadada.

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 25.350,00	Depreciação: R\$ 15.299,00
Custo Depreciado: R\$ 10.051,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 10.051,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.116.0106
Localização: TRATAMENTO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

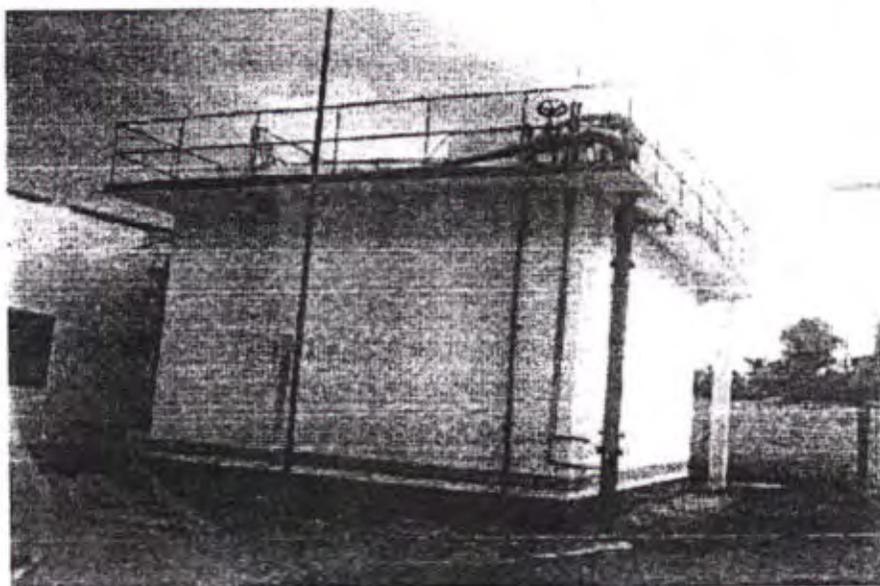
Prédio construído em alvenaria de tijolos cerâmicos, coberto com telhas autoportantes de fibrocimento tipo canaleta 90, medindo 6,30 m x 7,40 m.

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 13.986,00	Depreciação: R\$ 8.441,00
Custo Depreciado: R\$ 5.545,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 5.545,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 821.101.0003	
Localização: D A E	Classificação: IMÓVEL	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Terreno irregular localizado a Rua Iracema, esquina com Rua Jurucê, onde funciona a sede do DAE / Jaciara.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil:	Idade Aparente:	Custo de Reprodução:	Depreciação:
Custo Depreciado:	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 4.500,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.105.0023	
Localização: TRATAMENTO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: ETA padrão Sabesp de 20 litros/segundos, construída em concreto armado, inclusive com dispositivo de descarga e drenagem, câmara de contato para desinfecção.			



AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 112.000,00	Depreciação: R\$ 67.595,00
Custo Depreciado: R\$ 44.405,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 44.405,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.103.0078
Localização: D A E	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Prédio da gerência, construído em alvenaria, com cobertura de telha eternit canaleta 90, laje, piso paviflex, portas e janelas de ferro e vidro, área total construída 110,53m² e 3,00m de altura.

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 33.159,00	Depreciação: R\$ 20.012,00
Custo Depreciado: R\$ 13.147,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 13.147,00	

barcellos

ENGENHARIA LEGAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.116.0007
Localização: DAE	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Casa de recalque, construída em alvenaria, com cobertura de telha eternit simples, dimensões 3,55 x 6,00 x 3,5m de altura, piso de cimento queimado, banheiro, janela de vidro/metalon de 1,0m x 1,0m, elementos vazados, porta de madeira



AVALIAÇÃO

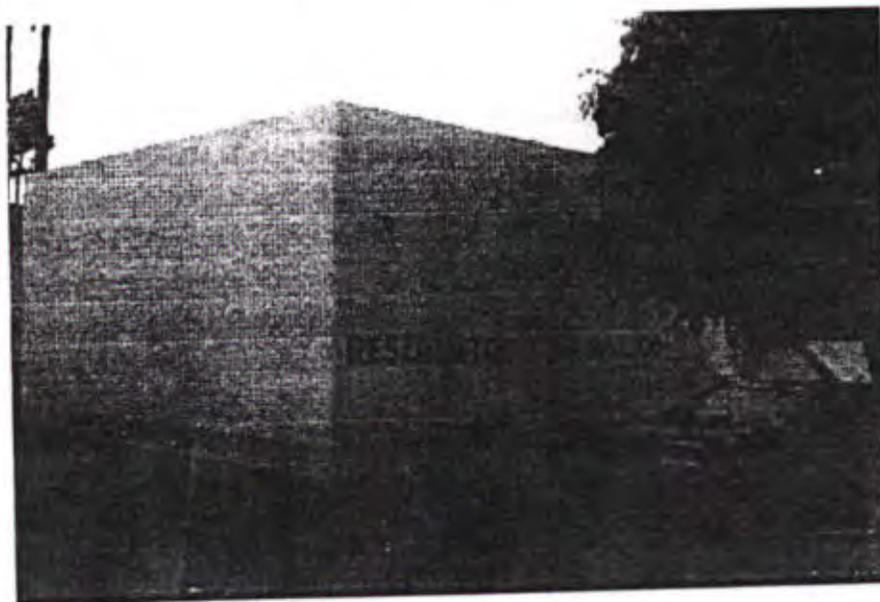
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 7.668,00	Depreciação: R\$ 4.627,00
Custo Depreciado: R\$ 3.041,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 3.041,00	

barcellos[®]

ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.112.0012
Localização: RESERVAÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:
Reservatório apoiado, construído em concreto armado, formato paralelepípedo, capacidade de reservação 240 m³.

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 84.200,00	Depreciação: R\$ 50.817,00
Custo Depreciado: R\$ 33.383,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 33.383,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.212.0943
Localização: PT - 01	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO

Descrição/Caracterização:
Quadro de comando elétrico trifásico, manual/automático, potência de 40CV, tipo compensadora, tensão de 220V, cabo de cobre para alimentação do motor, bitola 3x1/0 AWG, isolamento 1.000V, com 150m e cabo de cobre para eletrodo, tipo sintenax, isolamento 1000V, bitola 2,5mm², com 300 metros.

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 4.682,00	Depreciação: R\$ 2.341,00
Custo Depreciado: R\$ 2.341,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.341,00	

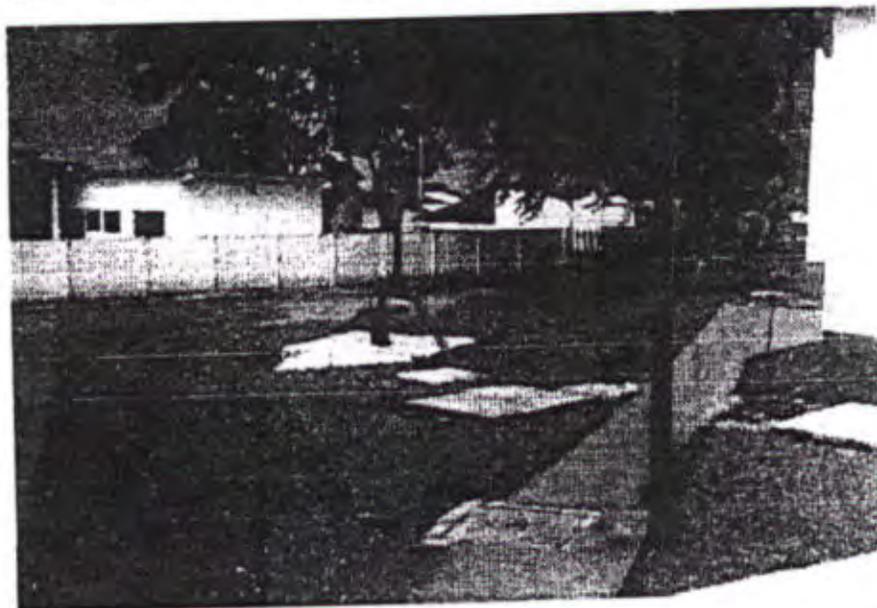
barcellos[®]

ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 823.101.0008
Localização: CAPTAÇÃO/PT-01	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Poço tubular profundo, denominado PT-01, profundidade 250m, NE= 118,80m, ND 125m, vazão 53m³/h, diâmetro de perfuração: de 0 a 37,59m de 10", e 37,59 a 250 metros de 8". Revestimento: tubos Mannesmam DIN 2440 de 8"(200mm) de 0 a 37,59 metros.

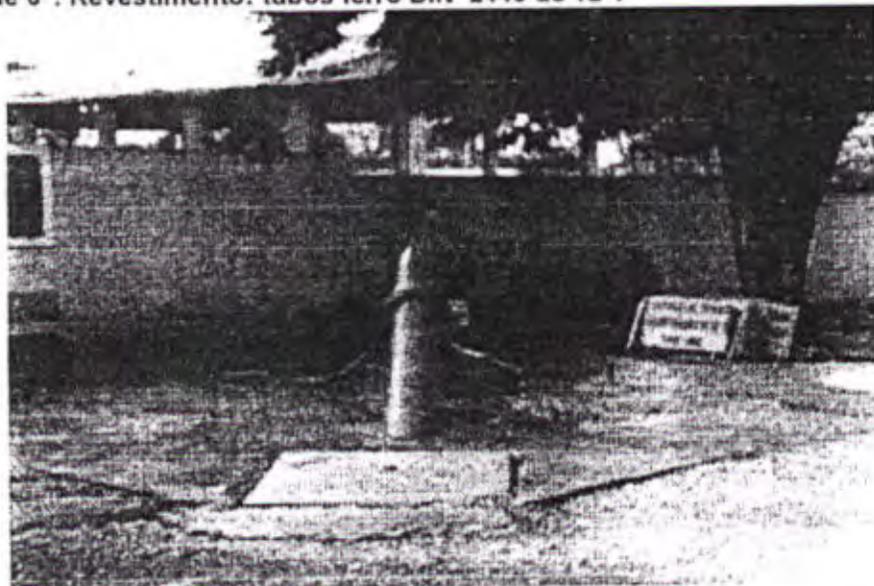
**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 12 anos	Custo de Reprodução: R\$ 62.500,00	Depreciação: R\$ 42.750,00
Custo Depreciado: R\$ 19.750,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 19.750,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 823.101.0529
Localização: CAPTAÇÃO/PT-03	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Poço tubular profundo, denominado PT-03, profundidade 501m, NE= 12,30m, ND 44m, vazão 76m³/h, diâmetro de perfuração: de 0 a 101m de 16", e 101,50 a 250 metros de 8" e 250m a 501m de diâmetro de 6". Revestimento: tubos ferro DIN 2440 de 12".


AVALIAÇÃO

Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 12 anos	Custo de Reprodução: R\$ 125.250,00	Depreciação: R\$ 42.835,00
Custo Depreciado: R\$ 82.415,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 82.415,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.417.0297
Localização: PT - 02	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: DESATIVADA

Descrição/Caracterização:

Cadeira de madeira de compensado, estrutura de ferro, tipo escolar com prancheta universitária.

AVALIAÇÃO

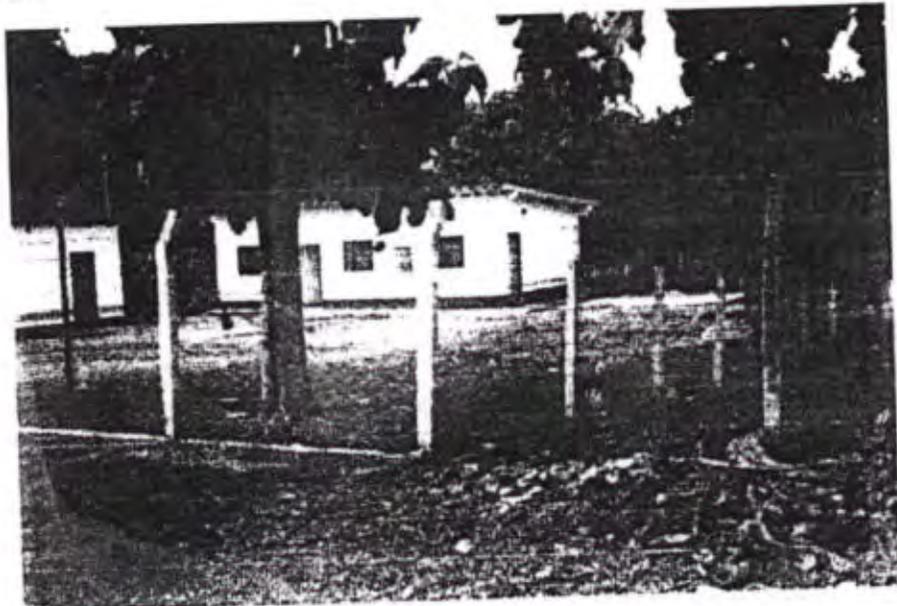
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 10 ANOS	Custo de Reprodução: 27,00	Depreciação: 27,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 0,00	

barcellos[®]

ENGENHARIA LEGAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.201.0181	
Localização: PT - 02	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Transformador elétrico trifásico, marca Trafo, potência 112,5 CV, alta tensão 13,8 kV, baixa tensão 220V.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.880,00	Depreciação: R\$ 1.940,00
Custo Depreciado: R\$ 1.940,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.940,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.119.0332	
Localização: PT - 02	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Vedação padrão Sanemat (cerca) em arame liso (12 fios de arame liso), fixados em postes de concreto, nas seguintes dimensões: frente 22,40m, fundos 22,30m, lateral direita 37,80m e esquerda 37,80m.			

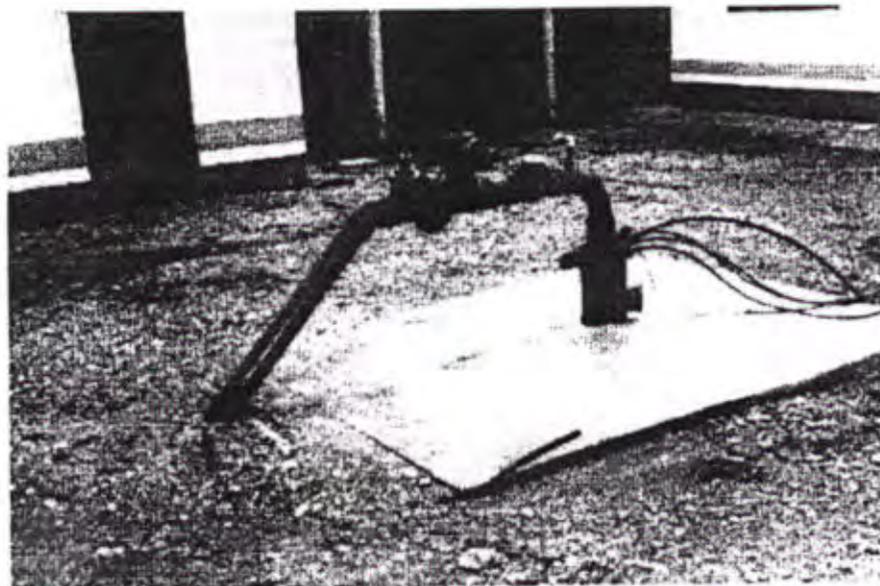


AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 4.390,00	Depreciação: R\$ 1.756,00
Custo Depreciado: R\$ 2.634,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.634,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 823.101.0494
Localização: CAPTAÇÃO/PT - 02	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Poço tubular profundo denominado PT-02, profundidade 518m. NE= 29m, ND=98m, vazão 93,17m³/h, diâmetro de perfuração de 0 a 30m de 10" e 30 a 280m de 8" e 280 a 518m de 6".
Revestimento: tubos Mannesman DIN 2440 de 8", de + 0,5 a 30m

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 12 anos	Custo de Reprodução: R\$ 129.500,00	Depreciação: R\$ 88.578,00
Custo Depreciado: R\$ 40.922,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 40.922,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.119.0014
Localização: RESERVATÓRIO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Vedação padrão Sanemat (cerca) em tela galvanizada, malha quadrangular, fixadas em poste de concreto com um portão duplo.

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 4.390,00	Depreciação: R\$ 1.756,00
Custo Depreciado: R\$ 2.634,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.634,00	

barcellos®

ENGENHARIA LEGAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.112.0102
Localização: RESERVATÓRIO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO

Descrição/Caracterização:

Reservatório elevado, em concreto armado, formato cilíndrico, localizado na Avenida Marajá, s/nº, com sistema de iluminação / sinalização noturna e pára-raios, capacidade de 100 m³.

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 90.075,00	Depreciação: R\$ 54.362,00
Custo Depreciado: R\$ 35.713,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 35.713,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 842.723.0027	
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Motor elétrico trifásico, para misturador de eixo vertical, marca WEG, potência de 0,75 CV, modelo 80.681.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 420,00	Depreciação: R\$ 210,00
Custo Depreciado: R\$ 210,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 210,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 842.723.0028	
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Motor elétrico trifásico, para misturador de eixo vertical, marca WEG, potência de 0,5 CV, modelo 710.282 .			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 380,00	Depreciação: R\$ 190,00
Custo Depreciado: R\$ 190,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 190,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 842.723.0029	
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Motor elétrico trifásico, para misturador de eixo vertical, marca WEG, potência de 0,75 CV, modelo 080.681.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 420,00	Depreciação: R\$ 210,00
Custo Depreciado: R\$ 210,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 210,00

barcellos®

ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 842.723.0030	
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Motor elétrico trifásico, para misturador de eixo vertical, marca WEG, potência de 0,5 CV, modelo 710.282.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 380,00	Depreciação: R\$ 190,00
Custo Depreciado: R\$ 190,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 190,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.222.0743	
Localização: PRESSURIZADOR	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Quadro de comando elétrico trifásico, manual/automático, potência de 15 CV, tipo compensadora, tensão de 220V. Cabo de cobre para alimentação do motor, bitola 3x16mm ² , isolamento 1000V, com 30m.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 2.958,00	Depreciação: R\$ 1.479,00
Custo Depreciado: R\$ 1.479,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.479,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 824.119.0134	
Localização: ADM / ETA	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Vedação padrão Sanemat, sendo na frente 42,95m de grade galvanizada tipo metalon, pintada em vermelho, lateral com a Rua Jurucê de 46,40m de muro em alvenaria de altura 1,80m, fundos 40,05m de muro em alvenaria de altura 1,80m, lateral com divisa para Sanemat de 49,00m de muro tipo pré-moldado com 1,80m de altura, com 3 portões tipo duplo (2 na avenida Iracera e 1 na Avenida Jurucê) e 1 portão simples na Av. Iracema.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 12 anos	Custo de Reprodução: R\$ 24.084,00	Depreciação: R\$ 16.473,00
Custo Depreciado: R\$ 7.611,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 7.611,00	

barcellos

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 853.202.0098	
Localização: REDE DISTRIBUIÇÃO	Classificação: DISTRIBUIÇÃO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Ligações Domiciliares em tubo de PEAD diâmetro ¾". Quantidade: 4.971 un.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 12 anos	Custo de Reprodução: R\$ 221.706,00	Depreciação: R\$ 151.646,90
Custo Depreciado: R\$ 70.060,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 70.060,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 839.201.0268	
Localização: REDE DISTRIBUIÇÃO	Classificação: DISTRIBUIÇÃO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Hidrômetros em geral, instalados com 4.357 unid.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 19 anos	Custo de Reprodução: R\$ 141.602,00	Depreciação: R\$ 141.602,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 91.497,00	

ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: TERRENO	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Caixa de proteção construída em alvenaria, para instalação de válvula de retenção, nas dimensões 3,50 x 3,20 x 1,90m de altura.

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 1.820,00	Depreciação: R\$ 364,00
Custo Depreciado: R\$ 1.456,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.456,00

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Automatização da captação para ETA, com 3.120 m fio de telefone Pirelli, tipo FE 160, isoladores porcelana, para fio de telefone, 21 alças pré formadas PLP, 42 esticadores de plástico, 21 cintas de ferro galvanizado diâmetro 400 mm², com parafusos, arruela de pressão e porca.

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 15 anos	Custo de Reprodução: R\$ 980,00	Depreciação: R\$ 980,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 98,00

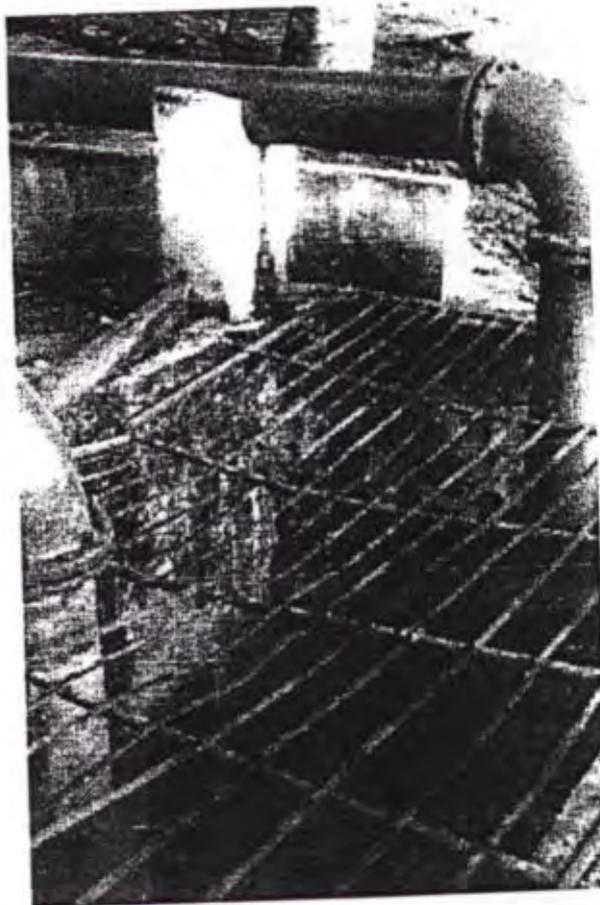
Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Rede de energia elétrica da captação até a ETA em 13,8 kV, com extensão de 828m de cabo de alumínio, bitola 2 AWG (3x748m). Incluídos os postes de concreto.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 5.100,00	Depreciação: R\$ 4.080,00
Custo Depreciado: R\$ 1.020,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.020,00	

barcellos®

ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:
Poço de sucção, construído de concreto armado, dimensões 3,40 x 3,60 x 3,40m, de profundidade, espessura 0,20m

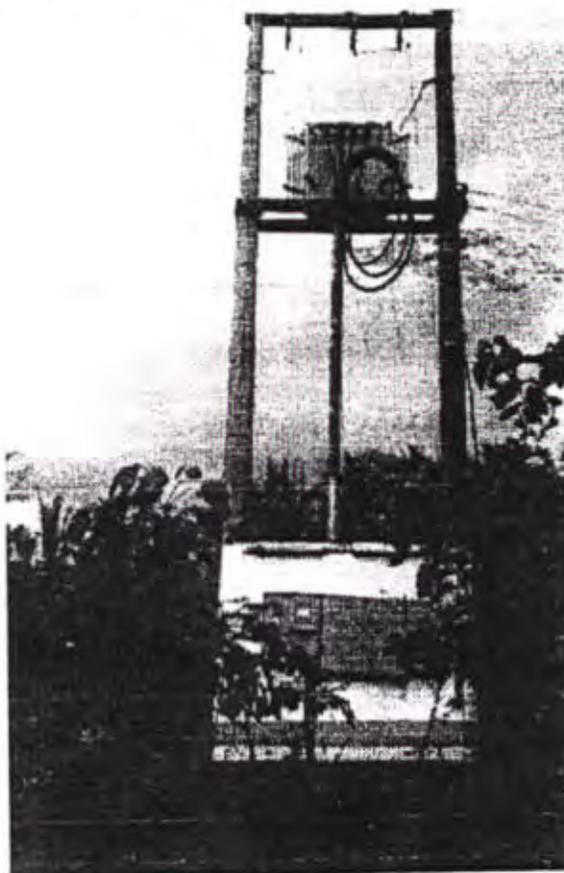
**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 6.800,00	Depreciação: R\$ 5.440,00
Custo Depreciado: R\$ 1.360,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.360,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO

Descrição/Caracterização:

Transformador elétrico trifásico, marca Roma, potência 150 KVA, AT 13,8 kV e BR 380/220V

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 4.200,00	Depreciação: R\$ 2.400,00
Custo Depreciado: R\$ 2.400,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.400,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Pára-raios tipo Franklin (três pontas) com poste de madeira de dimensões: 0,12x0,12x4,00m de altura, tubo de ferro galvanizado 6m x diam. 1", com 3 hastes cooperweld de cobre 25mm ² x 16m de comprimento			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 15 anos	Custo de Reprodução: R\$ 1.480,00	Depreciação: R\$ 1.480,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 148,00	

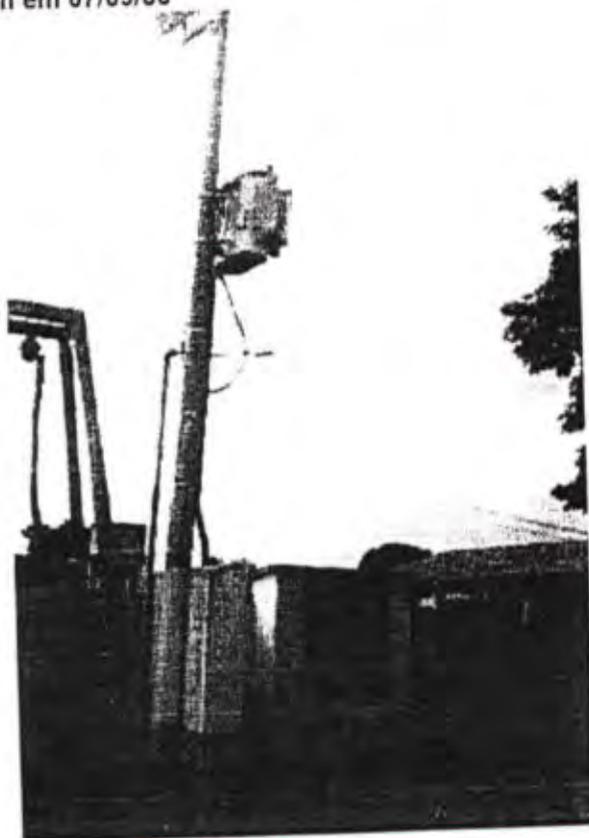
barcellos®

ENGENHARIA LEGAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO/PT - 03	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Posto de transformação de energia elétrica em 13,8 kV (380V), potência 112,5 KVA, com chave blindada trifásica, marca Mastin, modelo MB 634, 200 A, 600V, cabeção 3x95mm²/750V, com 56m, e cabo alumínio + 2AWG com distância de 60m (3x20m) e poste de concreto circular modelo 11/400, fab. Copam em 07/09/86



AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 6.400,00	Depreciação: R\$ 6.400,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 640,00	

barcellos[®]

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: ALMOXARIFADO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Prédio construído em alvenaria de tijolos cerâmicos, medindo 6,70 m x 7,60 m, coberto com telhas autoportantes de fibrocimento, tipo canaleta 90, piso em cerâmica esmaltada.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 15.276,00	Depreciação: R\$ 9.219,00
Custo Depreciado: R\$ 6.057,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 6.057,00	

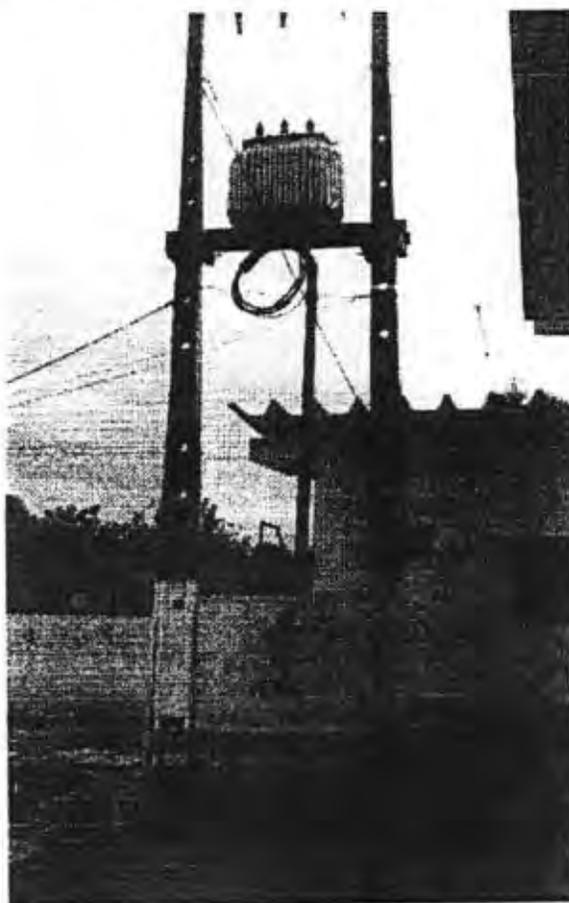
Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: PT - 01	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Conjunto moto bomba submersa, marca Leão, modelo BHS 502/12, potência de 40CV, altura de colocação de 126m.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 4.820,00	Depreciação: R\$ 2.410,00
Custo Depreciado: R\$ 2.410,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.410,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CAPTAÇÃO/PT - 01	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Eduator: 32 barras, luvas FoGo. Diam.3" (192m). Barrilete: (tudo FoGo) 5 luvas simples 3", 1 luva união 3", 7 niples 3", 2 registros 3", Té 3", 2 curvas 90° 3", 01 válvula de retenção 3". Tubulação da boca do poço até a caixa desinfecção: 6 barras FoGo c/ luvas 3", 3 curvas 90° 3", 3 luvas simples 3", 1 niple 3".			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 12 anos	Custo de Reprodução: R\$ 6.600,00	Depreciação: R\$ 3.200,00
Custo Depreciado: R\$ 3.400,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 3.400,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: PT - 01/ADMINISTRAÇÃO/ETA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO

Descrição/Caracterização:

Transformador elétrico trifásico marca Nativa, potência 112,5 KVA, alta tensão 13,8 Kv , baixa tensão 380/220V.



AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.890,00	Depreciação: R\$ 1.945,00
Custo Depreciado: R\$ 1.945,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.945,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CAPTAÇÃO/PT -01	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Abrigo para Quadro comando elétrico, const. Em alvenaria, dim. 0,80x2,80x2,25m altura, cobertura em laje, piso rústico e porta 2 folhas de metalão dim. 1,20x1,35m de altura.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 480,00	Depreciação: R\$ 96,00
Custo Depreciado: R\$ 384,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 384,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CAPTAÇÃO/PT - 03	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Conjunto moto-bomba submersa, marca Leão, mod. MB 8/800, 100CV, 3460 RPM, tensão: 220/380V, amperagem: 280/162 amperes.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 8.800,00	Depreciação: R\$ 4.400,00
Custo Depreciado: R\$ 4.400,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 4.400,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CAPTAÇÃO/PT-03	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Eduador: 16 barras c/luvas FoFo diam.; 5"(96m) Barrilete: curva 90° diam. 5"; Adutora: curva 45° Ferro fundido/flange flange 300mm, curva c/redução 300x250mm ferro fundido/flange flange; registro ferro fundido/bolsa bolsa, diam. 250mm; 3 curvas 90° ferro fundido/flange flange diam. 250mm, 4m tubo ferro fundido/flange flange diam. 250mm			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 9.500,00	Depreciação: R\$ 3.800,00
Custo Depreciado: R\$ 5.700,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 5.700,00	

Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: TRATAMENTO/E.T.A		Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Quadro de comando elétrico trifásico, tipo partida direta, manual/automático, com contactor, Siemens, modelo 3 TF 46, 220V, 75m de cabo de cobre bitola 16mm ² . Comanda o funcionamento da bomba de lavagem dos filtros.				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 940,00	Depreciação: R\$ 940,00	
Custo Depreciado: R\$ 0,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 94,00	

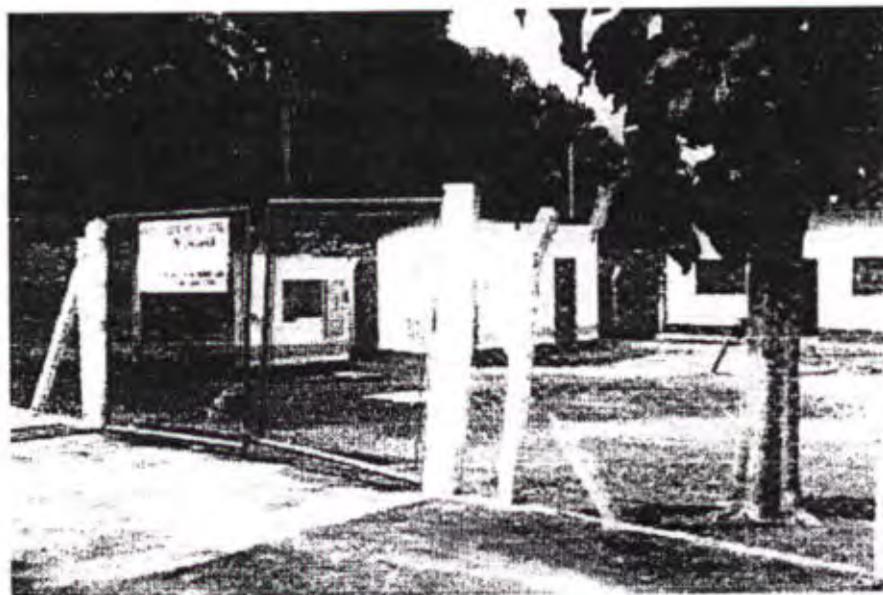
Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CAPTAÇÃO/PT-02		Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Duas luminárias de ferro galvanizado, diam. 2.1/2", tipo pescoço de ganso, com lâmpada mista 150 W / 220V.				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 480,00	Depreciação: R\$ 384,00	
Custo Depreciado: R\$ 96,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 96,00	

ENGENHARIA LEGAL. AVALIAÇÃO DE IMOVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO/PT-02	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Prédio em alvenaria de tijolos cerâmicos e cobertura com telhas onduladas de fibrocimento, medindo 1,70 m x 5,90 m, com piso em cimento queimado e ventilação com elementos vasados. Funcionou como abrigo para Quadro de Comando, hoje serve como depósito.

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 2.754,00	Depreciação: R\$ 1.101,00
Custo Depreciado: R\$ 1.653,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.653,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO/PT-02	Classificação: IMÓVEL	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Terreno localizado na Rua Caiçara, Bairro Planalto, Seguintes dimensões: frente 22,40m, fundos 22,30m, lateral direita 37,80m e esquerda 37,80m.

AVALIAÇÃO

Vida Útil:	Idade Aparente:	Custo de Reprodução:	Depreciação:
Custo Depreciado:	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.800,00	

barcellos®

ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO/PT-02	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO
Descrição/Caracterização: Edutor, barrilete: fornecido pelo DAE / Jaciara. Cabo cobre 95mm ² /0,6kV, Pirelli, sintenax, com 136 m		

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 1.200,00	Depreciação: R\$ 1.200,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 120,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO/PT-02	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO
Descrição/Caracterização: Quadro de comando elétrico trifásico, manual/automático, potência de 125 CV, tipo compensadora, tipo 220V.		

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 8 anos	Custo de Reprodução: R\$ 12.704,00	Depreciação: R\$ 10.163,00
Custo Depreciado: R\$ 2.541,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.541,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO/PT-02	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM RESERVA

Descrição/Caracterização:
Bomba dosadora marca Filtragua, modelo GRI 40, série 088.87, 1 pistão, ano fabricação 87, vazão 40 litros /horas. Obs: é reserva.

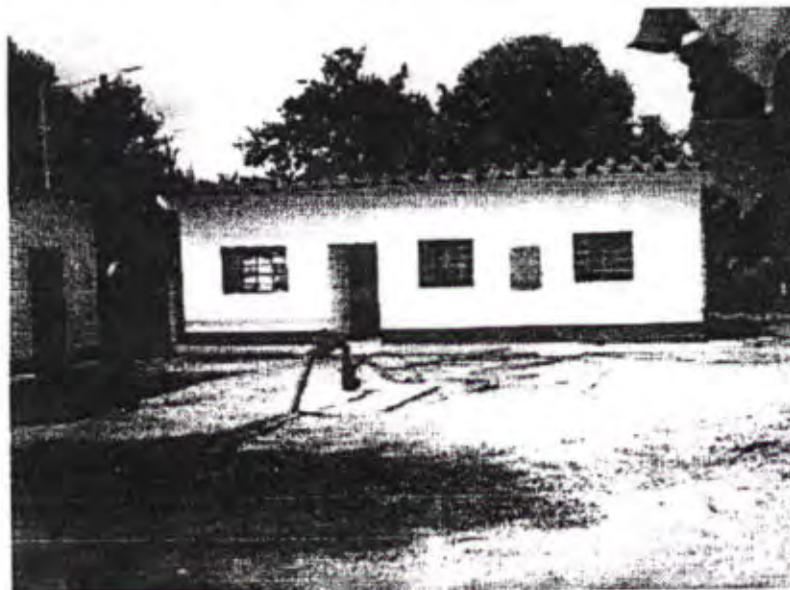
AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.000,00	Depreciação: R\$ 3.000,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 300,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO/PT-02	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Prédio construído em alvenaria de tijolos cerâmicos com cobertura em telhas autoportantes de fibrocimento tipo canaleta 90, medindo 11,00 m x 5,60 m.

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 18.480,00	Depreciação: R\$ 11.153,00
Custo Depreciado: R\$ 7.327,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 7.327,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: CAPTAÇÃO/PT-02	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Posto transformação em energia elétr, const. em alvenaria, 13,8kV (220/380V em BT), pot. 112,5 KVA, c/ chave blindada, marca Continental Mar Girius, mod. F826, 400 A , 600V, com 77m cabo cobre bitola 95mm².

AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 1.460,00	Depreciação: R\$ 1.230,00
Custo Depreciado: R\$ 1.230,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.230,00	

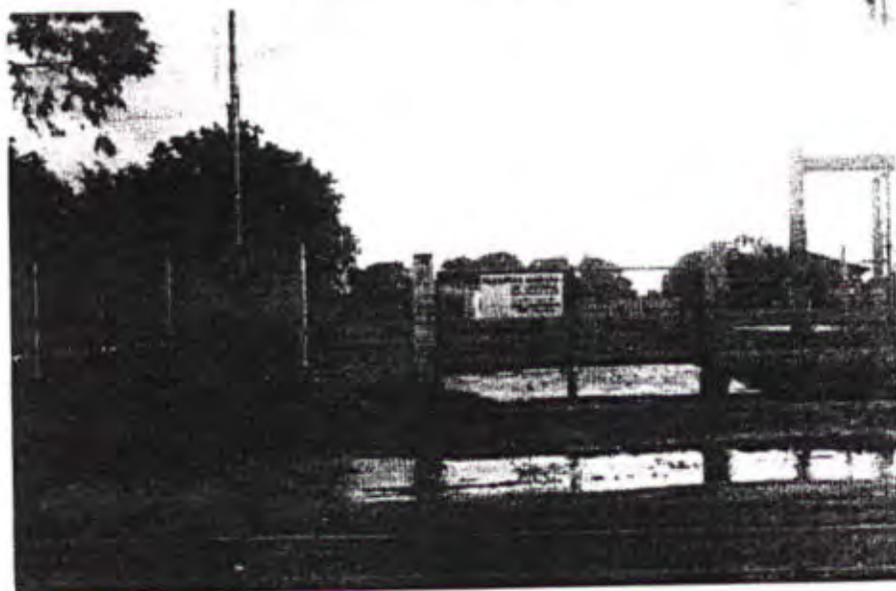
Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CAPTAÇÃO/PT-02	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Rede energia elétrica trifásica em 13,8kV, ext. 86m (3x86=248m cabo alumínio 2 AWG).			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 1.842,00	Depreciação: R\$ 1.473,00
Custo Depreciado: R\$ 369,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 369,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: PT-02	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Edutor: 12 barras c/ luvas ferro galv. Diam. 4", Barrilete: 1 luva simples diam. 4", 1 curva 90° 4", 1 curva 45° 4", 2 registros 4", 6 niples 4", 1 válvula retenção 4", 1 Tê 4".			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.660,00	Depreciação: R\$ 2.928,00
Custo Depreciado: R\$ 732,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 732,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: RESERVATÓRIO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM OPERAÇÃO	
Descrição/Caracterização: Pára raios tipo Franklin, 3 pontas, com 20m altura, e iluminação de emergência			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 488,00	Depreciação: R\$ 488,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 50,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: RESERVATÓRIO	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: DESATIVADO

Descrição/Caracterização:
Padrão energia eletr. Trif., BT 220V, const. em alv e poste ferro galv. Diam. 3", com disjuntor tripolar de 10 A, e 182m cabo cobre bitola 16mm² / 750 V.

**AVALIAÇÃO**

Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 480,00	Depreciação: R\$ 384,00
Custo Depreciado: R\$ 96,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 96,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: RESERVATÓRIO	Classificação: IMÓVEL	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:
Terreno localizado na Av. Marajá, Bairro Planalto, frente 43,90m, fundos: 44,70m e laterais medindo 25,60 m e 40,70m.

AVALIAÇÃO

Vida Útil:	Idade Aparente:	Custo de Reprodução:	Depreciação:
Custo Depreciado:	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.550,00	

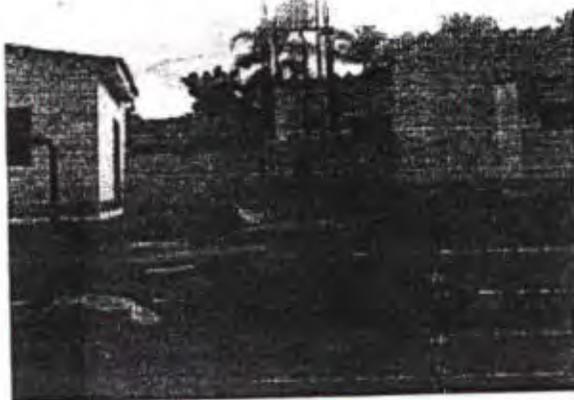
barcellos®

ENGENHARIA LEGAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:
Localização: GERÊNCIA / DAE	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO

Descrição/Caracterização:

Torre p/Radiocomunicação, formato triangular(0,30x0,30x0,30m) 18m alt, const. Em 3 tubos FoGo diam. 3/4" de 18m e traçado de ferro const. Diam. 1/2" com pára-raios tipo radiativo inst. Em seu topo, c/ater de 3 hastes cobre tipo cooperweld (24m cabo cobre bitola 10mm²) e ilum.emerg com lâmp. Incand. 60W/110V, estaiada c/6 cabos aço bitola 1/4" e respectivos esticadores.



AVALIAÇÃO

Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 4.200,00	Depreciação: R\$ 4.200,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 420,00	

Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: GERÊNCIA / DAE		Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Antena Radiocomunicação tipo plano terra, fabricante Telehertz, 4 elem. Refletores e 1 irradiante com 500W pot, frequência de 148 MHZ, com 40m cabo cobre coaxial, tipo RG 213, marca Pirelli.				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 1.600,00	Depreciação: R\$ 1.600,00	
Custo Depreciado: R\$ 0,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 160,00	

Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: PRESSURIZADOR		Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Barrilete do cj. 15CV: Redução ferro fund/flange flange 100x50mm, Redução ferro fund./flange flange 200x100mm, 4 curvas de 90° ferro fund/flange flange 200mm, 1 registro tipo espelho ferro fund/flange flange 200mm; 1 válvula retenção fer. Fund./flange flange 200mm 2,80m tocos (pedaços tubos fer.fund./flange/flange 200mm) Sucção: Red. Fer.fund./flange/flange 150x100; Red.fer.fund/flange/flange 150x250mm, registro fer.fund/flange/flange 250mm, curva 90° fer.fund./flange/flange 250mm, Tee ferro fundido/flange flange 250mm, Toco fer.fund.flange/flange 250mm de 7,00m de comprimento				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.820,00	Depreciação: R\$ 3.056,00	
Custo Depreciado: R\$ 764,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 764,00	

Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: PRESSURIZADOR		Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Bomba eixo horizontal marca Jacuzzi, mod. B15CC2-B, n° fab. 20, esp. B, 3535 RPM				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.550,00	Depreciação: R\$ 1.775,00	
Custo Depreciado: R\$ 1.775,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.775,00	

Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: PRESSURIZADOR		Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Motor elétrico trifásico, marca WEG, mod. 200L 1187, pot. 50CV, 3560 RPM, 220/380/440V, 125/72/63 A, 60 Hz				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 4.850,00	Depreciação: R\$ 2.425,00	
Custo Depreciado: R\$ 2.425,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.425,00	

Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: PRESSURIZADOR		Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Barrilete da pres.. 50CV: Barrilete: 1 toco ferro fund/flange flange 100x0,8mm, Redução ferro fund./flange flange 200x100mm, 6 curvas de 90° ferro fund/flange flange 200mm, tocos fer.fund./flange/flange 200mmx2,00m; registro ferro fund/flange flange 200mm; válvula retenção fer. Fund./flange flange 200mm Tee fer.fund./flange/flange 200mm; Succção: Reg. Fer.fund. /flange/flange 250mm;Toco fer. Fund/flange/flange 250mmx1,20m; 2 curva 90° fer.fund./flange/flange 250mm, Redução ferro fundido/flange flange 150x100mm, Redução fer..fund.flange/flange 250x150mm				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 4.210,00	Depreciação: R\$ 3.368,00	
Custo Depreciado: R\$ 0,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 421,00	

Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: PRESSURIZADOR		Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Bomba eixo horizontal marca Imbil, mod. BEW 125 S. Obs. bomba reserva				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.550,00	Depreciação: R\$ 1.775,00	
Custo Depreciado: R\$ 1.775,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.775,00	

Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CASA QUÍMICA		Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Bomba dosadora, marca Filtrágua, mod. GRM 11.250, série 109/94, fab. 24/11/94, vazão 250L/h.				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 3.000,00	Depreciação: R\$ 1.500,00	
Custo Depreciado: R\$ 1.500,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 1.500,00	

Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CASA QUÍMICA		Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Extintor incêndio de gás carbônico (CO₂) marca Chamatex, cap. 10kg, vistoriado em 02/96				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 10 anos	Custo de Reprodução: R\$ 680,00	Depreciação: R\$ 680,00	
Custo Depreciado: R\$ 0,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 70,00	

Município: JACIARA		Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: ATENDIMENTO		Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: DESATIVADO	
Descrição/Caracterização: Mesa madeira (aglomerado) c/3 gavetas, estrutura aço,, dim. 1,20x0,70x0,74m de altura.				
AVALIAÇÃO				
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 10 ANOS	Custo de Reprodução: 135,00	Depreciação: 135,00	
Custo Depreciado: R\$ 0,00		Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 0,00	

ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 837.301.0234	
Localização: ARQUIVO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Arquivo de aço, c/ 4 gavetas, dim. 0,47x0,71x1,34m de altura.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 05 ANOS	Custo de Reprodução: 140,00	Depreciação: 70,00
Custo Depreciado: R\$ 70,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 70,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Mesa madeira para desenho (prancheta) com cavalete, dim. 1,50x1,00m			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 08 ANOS	Custo de Reprodução: 80,00	Depreciação: 64,00
Custo Depreciado: R\$ 16,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 16,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Estofado em napa, cor amarelo, para 1 lugar			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 05 ANOS	Custo de Reprodução: 120,00	Depreciação: 60,00
Custo Depreciado: R\$ 60,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 60,00	

ENGENHARIA LEGAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Estofado em napa, cor amarelo, para 1 lugar			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 05 ANOS	Custo de Reprodução: 120,00	Depreciação: 60,00
Custo Depreciado: R\$ 60,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 60,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: GERÊNCIA	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Estofado em napa, cor amarelo, para 1 lugar.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 05 ANOS	Custo de Reprodução: 120,00	Depreciação: 60,00
Custo Depreciado: R\$ 60,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 60,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: C.P.D.	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Aparelho Ar condicionado, marca Brastemp, 10.000 BTU			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 08 ANOS	Custo de Reprodução: 535,00	Depreciação: 428,00
Custo Depreciado: R\$ 107,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 107,00	

barcellos[®]

ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: C.P.D.	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Mesa revestida em fórmica, cor bege, estr. aço, dim. 1,40x0,80x0,72m altura.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: NOVA	Custo de Reprodução: 135,00	Depreciação: 0,00
Custo Depreciado: R\$ 135,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 135,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: LABORATÓRIO	Classificação: MOBILIÁRIO	Observações: DESATIVADO	
Descrição/Caracterização: Aparelho ar condicionado, marca Consul, modelo 2511, série CAC 869893			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 ANOS	Idade Aparente: 10 ANOS	Custo de Reprodução: 535,00	Depreciação: 535,00
Custo Depreciado: R\$ 0,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 0,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Comparador colorimétrico para cloro, marca Polilab			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 150,00	Depreciação: R\$ 75,00
Custo Depreciado: R\$ 75,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 75,00	

barcellos®

ENGENHARIA LEGAL AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: CAPTAÇÃO	Classificação: CONEXÕES	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: 3 Tês fer.fund.diam.200mm; 7 curvas 90° fer.fund. diam.200mm; 8m tubo fer. Fund. Diam. 200mm; 2 reduções fer. Fund. Diam. 200x125mm; Crivo fer. Fund. Diam. 250mm;3m tubo fer. Fund. Diam. 250mm;3 curvas 90° fer.fund. diam. 250mm;1 toco de 1m fer. fund. Diam. 250mm;1 redução concêntrica fer.fund. diam. 250mmx150mm;3m tubo fer. Fund. Diam. 250mm;4,5m tubo fer.fund. diam. 250mm;1 redução fer.fund. concêntrica, 250x150mm;1 curva 90° fer.fund. diam. 150mm;1 tubo fer. Fund. Diam. 150mm.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 25 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 4.200,00	Depreciação: R\$ 3.360,00
Custo Depreciado: R\$ 840,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 840,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Tubo em PVC (marron) PBA, diam. 160mm, com 394 m			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 13.088,00	Depreciação: R\$ 7.899,00
Custo Depreciado: R\$ 5.189,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 5.189,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Tubo em PVC, PBA, diâmetro 85mm, com 120 m			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 2.442,00	Depreciação: R\$ 1.473,00
Custo Depreciado: R\$ 969,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 969,00	

barcellos®

ENGENHARIA LEGAL, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial:	
Localização: DISTRIBUIÇÃO	Classificação: BENFEITORIA	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Tubo em PVC, PBA, diâmetro 75mm, com 290 m			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 50 anos	Idade Aparente: 20 anos	Custo de Reprodução: R\$ 5.359,00	Depreciação: R\$ 3.234,00
Custo Depreciado: R\$ 2.125,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 2.125,00	

Município: JACIARA	Data: 17.03.2000	Identificação Patrimonial: 841.222.0524	
Localização: CASA QUÍMICA	Classificação: EQUIPAMENTO	Observações: EM USO	
Descrição/Caracterização: Quadro de comando da Bomba dosadora, 220V, potência ¼ CV, nr. 82.166.			
AVALIAÇÃO			
Vida Útil: 10 anos	Idade Aparente: 5 anos	Custo de Reprodução: R\$ 880,00	Depreciação: R\$ 440,00
Custo Depreciado: R\$ 440,00	Fatores:	VALOR AVALIADO: R\$ 440,00	